

# KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OŚWIĘCIMIU



## INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ ZA ROK 2023

DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

# Informacja za 2023 rok

---

## Spis treści

<b>I Ochrona przeciwpożarowa w powiecie oświęcimskim. Potencjalne zagrożenia.....</b>	<b>4</b>
Charakterystyka zagrożeń powiatu.....	4
Obiekty kategorii zagrożenia ludzi ZL .....	5
<b>II Działalność kontrolno-rozpoznawcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu .....</b>	<b>10</b>
Czynności kontrolno-rozpoznawcze.....	10
Nieprawidłowości.....	12
Współpraca z organami samorządu terytorialnego .....	13
<b>III Siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu oświęcimskiego .....</b>	<b>14</b>
Działalność w zakresie operacyjnym.....	14
Funkcjonowanie systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie .....	15
Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie .....	16
Realizacja zadań KSRG w powiecie oświęcimskim w roku 2023 .....	16
Powiatowy Plan Ratowniczy .....	18
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG .....	19
Ocena funkcjonowania systemów łączności i informatyki na szczeblu powiatu .....	22
Odwoły operacyjne, ćwiczenia i zabezpieczenia.....	22
Nadzór nad funkcjonowaniem KSRG w powiecie oświęcimskim.....	29
<b>IV Wybrane najciekawsze i charakterystyczne działania w 2023 roku.....</b>	<b>31</b>
<b>V Działalność Oficera Prasowego w 2023 roku. ....</b>	<b>38</b>
<b>VI Zabezpieczenie materiałowo-techniczne, inwestycje i remonty .....</b>	<b>40</b>
Gospodarka materiałowa .....	40
Gospodarka mundurowa .....	41
Inwestycje i remonty.....	42
Gospodarka sprzętem pożarniczym .....	42
<b>VII Analiza wykonania budżetu za 2023 rok.....</b>	<b>46</b>
Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2023 r. w KP PSP Oświęcim .....	47
<b>VIII Sprawy kadrowe i polityka kadrowa w KP PSP w Oświęcimiu .....</b>	<b>50</b>
<b>IX Analiza stanu BHP w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu za 2023 rok .....</b>	<b>54</b>
Wypadkowość .....	54
Profilaktyczna ochrona zdrowia.....	55
Poprawa Warunków BHP – zadania zrealizowane w 2023 r.:.....	55
<b>X Potrzeby i wnioski.....</b>	<b>55</b>
W zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej.....	55
W zakresie poprawy stanu zabezpieczenia operacyjnego .....	56

## Informacja za 2023 rok

---

### ***Szanowni Państwo,***

minął 2023 rok. Był to intensywny czas dla służb zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom naszego powiatu. Podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzone działania wymagały profesjonalnej współpracy, która dotyczyła wielu obszarów i środowisk. Cieszę się, że przebiegała ona w dobrej atmosferze i wzajemnym porozumieniu.

Służba w 2023 r. nacechowana była doskonaleniem umiejętności ratowniczych naszych Funkcjonariuszy, którzy uczestniczyli w wielu szkoleniach, warsztatach i naradach, które zawieszono na czas pandemii. Zrealizowano wiele ćwiczeń, również wojewódzkich, o których będziecie mogli Państwo przeczytać w niniejszej informacji. Dzięki międzynarodowej współpracy jeden z naszych oficerów wziął udział w programie prepozycjonowania zasobów ratowniczych Unijnego Mechanizmu Ochrony. Stanowił on, wraz z innymi funkcjonariuszami z Małopolski, wsparcie w czasie sezonu pożarów lasów we Francji.

Kolejną naszą osobistą dumą, jako Jednostki KP PSP w Oświęcimiu, okazało się zaangażowanie i natychmiastowa gotowość do pomocy naszym zawodowym kolegom z Grecji. W czasie, gdy tereny hellady trawił pożar, którego rozprzestrzenienia nie dało się zatrzymać Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej z całej Polski zjednoczyli swoje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Strażacy Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu wraz z modułem GFFV zaangażowali się w swoją służbę wypełniając w pełni wypowiedane przy jej rozpoczęciu słowa: „... *uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia.*”

Miniony rok będziemy również wspominać jako okres, który obfitował w wiele działań operacyjnych, kontrolno-rozpoznawczych, a także czas rozwoju Państwowej Straży Pożarnej jako formacji, która stworzona została w celu pomocy osobom, które jej potrzebują. Jako Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu, jesteśmy dumni, że możemy codziennie wypełniać tę powierzoną misję.

Dziękując za dotychczasową współpracę, przekazuję do Państwa dyspozycji i oceny kolejne opracowanie będące sprawozdaniem z działalności ustawowej Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu za rok 2023.


***Zapraszam do lektury***

***mł. bryg. mgr inż. Marcin Głogowski***

## I Ochrona przeciwpożarowa w powiecie oświęcimskim. Potencjalne zagrożenia.

### Charakterystyka zagrożeń powiatu


W przyjętej 5-stopniowej skali zagrożeń powiatów (tzw. „stopnie zagrożeń powiatów” I–V), gdzie poziom I oznacza powiat o najmniejszych zagrożeniach, a poziom V o największych zagrożeniach, powiat oświęcimski zaliczony został do **IV stopnia zagrożeń** – „zagrożenie duże”. Ma na to wpływ silne zurbanizowanie terenu, rozwinięta sieć infrastruktury kolejowej i drogowej, liczne zakłady przemysłowe oraz duże zagrożenie powodziowe. Stopień zagrożenia powiatu wynika ściśle ze stopni zagrożenia dla poszczególnych gmin, które w skali 5-stopniowej przedstawiają się następująco:

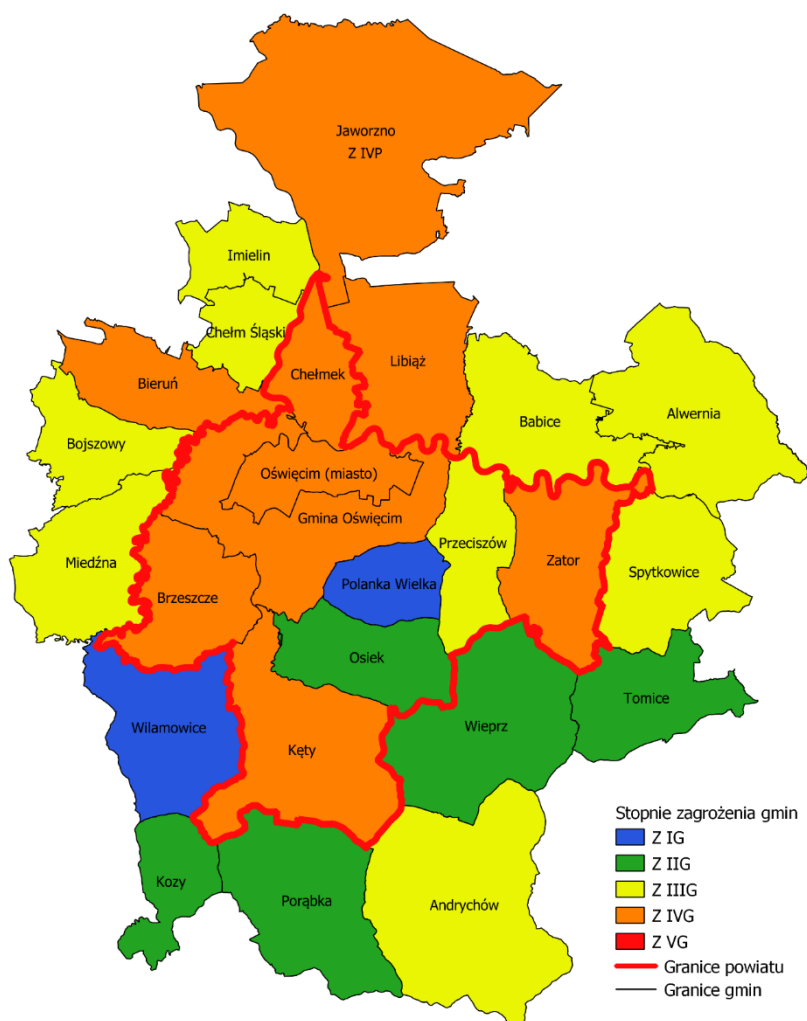

**Mapa przedstawiająca stopnie zagrożenia gmin powiatu oświęcimskiego oraz gmin sąsiadujących.**

## Obiekty kategorii zagrożenia ludzi ZL

Powiat oświęcimski ma charakter przemysłowo-turystyczny oraz rolniczy. Grunty rolne zajmują około 40% powierzchni powiatu, natomiast obszary leśne ok. 10%. Cechuje się on dużym uprzemysłowieniem zlokalizowanym głównie w miastach: Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Chelmek i Zator. Wysoki stopień urbanizacji powiatu determinuje występowanie dużej liczby obiektów określonych kategorią zagrożenia ludzi. Oczywiście, jak wspomniano powyżej, przede wszystkim wynika to z dużej gęstości zaludnienia, a więc budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne (kategoria ZL IV). Występowanie pozostałych obiektów ZL – budynków użyteczności publicznej (ZL III) i zamieszkania zbiorowego (ZL V) oraz ich zagęszczenie należy

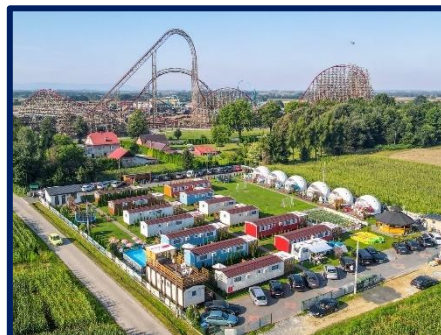

**Holiday Park Zator**



**Szpital Powiatowy**

rozpatrywać ściśle w połączeniu z rozmieszczeniem obiektów mieszkalnych. Wśród budynków użyteczności publicznej szczególną uwagę, zarówno pod względem zagrożeń, jak również zabezpieczenia operacyjnego, należy zwrócić na obiekty kategorii ZL II, a więc takie, które przeznaczone są do użytku przede wszystkim przez osoby o ograniczonej zdolności poruszania się tj. domy pomocy społecznej, szpital powiatowy, zakłady opiekuńczo-lecznicze. Pozostałe obiekty

kategorii ZL II – przedszkola, żłobki, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty


i zespoły przedszkolne na terenie powiatu występują głównie w postaci budynków wolnostojących lub w ramach domów ludowych na terenach wiejskich. Na terenie powiatu występuje również duża liczba obiektów handlowo-usługowych kwalifikowanych do kategorii ZL I lub ZL III zagrożenia ludzi, w tym kilka galerii handlowych. Z grona obiektów ZL I (widowiskowo-sportowe) na wymienienie zasługują Hala Lodowa MOSiR w Oświęcimiu z liczbą miejsc dla ok. 3000 osób, w której odbywają się przede wszystkim rozgrywki hokeja na lodzie oraz Kryta Pływalnia Miejska w Oświęcimiu.



**Hala Lodowa MOSiR**

Pozostała infrastruktura sportowa opiera się głównie na klubach piłkarskich

posiadających własne stadiony i boiska. Analizując występowanie na terenie powiatu obiektów kategorii ZL I nie sposób pominąć zagrożeń powodowanych przez duże

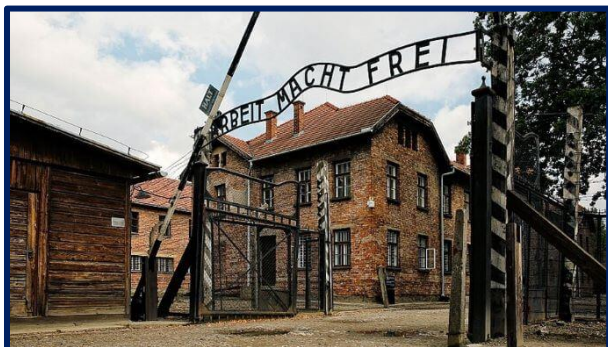

**Muzeum Auschwitz-Birkenau**

skupiska ludzi, do których należą: uroczystości związane z rocznicami wyzwolenia obozu „KL Auschwitz – Birkenau” w Oświęcimiu, w tym „Marsze Żywych”, położenie „Rodzinnego Park Rozrywki Energylandia” w Zatorze oraz inne imprezy masowe – festiwale i koncerty muzyczne (święta Miasta i Gmin).

### Przemysł

Teren powiatu oświęcimskiego jest silnie uprzemysłowiony. Oprócz dużych zakładów z kilkudziesięcioletnią tradycją występują również mniejsze, nastawione na kooperację, czy drobne usługi. Spośród 9 gmin powiatu w zasadzie w każdej działają zakłady przemysłowe lub są planowane w najbliższej przyszłości. Zarówno w gminach wiejskich, jak i w miastach, przemysł występuje w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zamieszkałych. Każde z miast powiatu, a więc: Oświęcim, Brzeszcze, Zator i Chełmek cechuje rozwinięty przemysł. W Oświęcimiu tereny przemysłowe występują przede wszystkim przy ul. Chemików, z zakładami dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Synthos Dwory 7 i Synthos Agro) na czele.



**Teren firmy Synthos**

Na terenie wewnętrznym firmy Synthos działa kilka mniejszych zakładów produkcyjnych, jednak co ważne – w ostatnich latach znacząco wzrosła liczna zakładów (powstałych na bazie majątku byłych Zakładów Chemicznych Oświęcim), zlokalizowanych na obrzeżach Synthos. Ponadto, ze



**Alupol Sp. z o.o.**

względem na dostępność surowców i zapewnioną niezbędną infrastrukturę powstają na tym terenie kolejne zakłady

i centra logistyczne. W ostatnim czasie wzdłuż sąsiedniej ulicy Fabrycznej (jednocześnie stanowiącej odcinek drogi krajowej nr 44) powstała Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej, na terenie której swoją działalność prowadzi kilka mniejszych firm oraz duży zakład branży metalurgicznej Alupol Sp. z o.o., w którym proces technologiczny związany jest także z przetwórstwem tworzyw sztucznych.

Występuje też kilka obiektów typu produkcyjnego oraz magazynowych, projektowane i budowane są kolejne obiekty. Oprócz wschodniej części miasta (rejon ulicy Chemików – Nadwiślańskiej i Fabrycznej) kilka zakładów występuje na zachodnich krańcach miasta – w rejonie ulicy Kolbego i Pławskiej. Na terenie Oświęcimia główną rolę odgrywa przemysł chemiczny (zakład Synthos), poza tym należy wymienić produkcję styropianu (zakłady Austrotherm, Genderka, Fingerbau).

Na terenach podmiejskich Zatora w ostatnich latach z dużą dynamiką rozwija się utworzona strefa przemysłowa, w granicach której funkcjonuje kilka mniejszych zakładów przemysłowych – przemysł lekki oraz usługi. Planowana jest dalsza rozbudowa infrastruktury na terenie strefy, również w zakresie budowy zakładów zajmujących się przeróbką tworzyw sztucznych, co wiąże się z dalszym wzrostem zagrożenia pożarowego, ze względu na parametry magazynowanych substancji i wyrobów gotowych. Obecnie w strefie funkcjonuje kilka zakładów, a docelowo plany sięgają kilkudziesięciu przedsiębiorstw.



**Strefa Aktywności Gospodarczej w Zatorze**

Na terenie powiatu występuje stacja regazyfikacji gazu skroplonego LNG (ze zbiornikiem o pojemności 37 m<sup>3</sup>) w Zatorze przy ul. Rybarskiego, na potrzeby zapewnienia dostaw paliwa do Strefy Aktywności Gospodarczej. W stanie obecnym



**Rodzinny Park Rozrywki Energylandia**

strefa przemysłowa stale się rozrasta – tzn. na wyznaczonym terenie zabudowywane zostają kolejne działki inwestycyjne, powodując systematyczne zagęszczenie infrastruktury przemysłowej. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie (przy tej samej ulicy) zakładów przemysłowych w tej strefie występuje Rodzinny Park Rozrywki Energylandia w Zatorze oraz liczne obiekty zamieszkania zbiorowego – świadczące usługi noclegowe dla gości Parku.

Gmina Kęty znana jest od lat z przemysłu metalurgicznego. Na terenach przemysłowych głównie wzdłuż ulicy Kościuszki funkcjonują duże zakłady: Grupa Kęty S. A., Alupol Packaging Sp. z o. o. oraz Zakład Urządzeń Przemysłowych ZAM. Oprócz obróbki i przetwórstwa metali lekkich w ostatnich latach po sąsiedztwie rozbudował się zakład Górecki Sp. Jawna, zajmujący się produkcją kołpaków samochodowych.



**Grupa Kęty S. A.**



**Infrastruktura przemysłowa  
w Chelmku**

Z kolei na terenie Chelmka główna infrastruktura przemysłowa koncentruje się w rejonie ulicy Przemysłowej i Placu Kilińskiego i opiera się na infrastrukturze po byłych „Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego” w Chelmku. Obecnie na terenie przemysłowym w Chelmku tylko nieliczne i mniejsze zakłady nadal kultywują tradycje Chelmka związane z produkcją obuwia. Większe firmy zajmują się produkcją elementów i części do samochodów.

Reprezentantem przemysłu ciężkiego w powiecie jest kopalnia węgla kamiennego w Brzeszczach, obecnie funkcjonująca pod nazwą „Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład Górniczy Brzeszcze”, przy ul. Kościuszki. Ze względu na ten największy pod względem liczby pracowników zakład w powiecie powstało wiele pomniejszych zakładów zależnych od kopalni, głównie zakłady rzemieślnicze i drobnej produkcji.



**Południowy Koncern Węglowy S.A. Zakład  
Górniczy Brzeszcze**






Paluszki Beskidzkie - AKSAM

Pozostałe gminy powiatu (wiejskie) cechuje większe rozdrobnienie zakładów przemysłowych, bez tworzenia zwartych stref. Nie brakuje jednak dużych zakładów produkcyjnych, takich jak np.: w gminie Kęty oraz Osiek – „Paluszki Beskidzkie AKSAM” i Wytwórnia Makaronów „ARC-POL” Babiński, w gminie Oświęcim - Fabryka Maszyn i Urządzeń „OMAG” w Brzezince.

### Lasy

Obszary leśne zajmują ok. 11% ogólnej powierzchni powiatu. Administrowane są przez Nadleśnictwo Chrzanów - 16,9 km<sup>2</sup> (Leśnictwa Chełmek i Bobrek) oraz Nadleśnictwo Andrychów - 26 km<sup>2</sup> (Leśnictwa Polanka Wielka i Nidek). Lasy prywatne obejmują obszar ok. 16 km<sup>2</sup> w układzie rozproszonym. Drzewostan przeważnie mieszany i iglasty, zakwalifikowany głównie do III kategorii zagrożenia pożarowego (Nadleśnictwo Andrychów). Wyjątek stanowi część obszaru leśnego w administracji Leśnictw Chełmek i Bobrek, zaliczonego do I kategorii zagrożenia pożarowego.

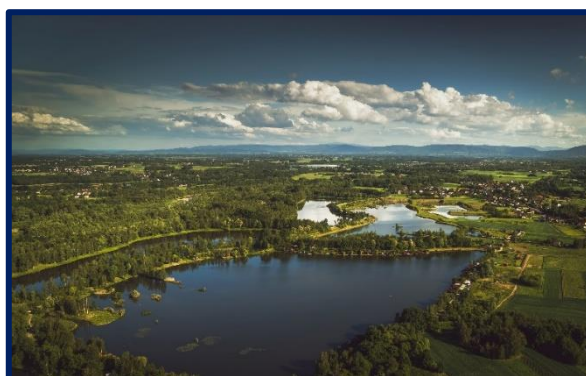

### Zagrożenie powodziowe

Powiat należy do obszarów dobrze zaopatrzonych w wodę. Oprócz głównych rzek jak: Soła, Skawa i Wisła, występują liczne lokalne cieki wodne o parametrach przepływu umożliwiającym wykorzystanie ich do celów gaśniczych. Ponadto występuje znaczna liczba akwenów w postaci stawów rybnych hodowlanych. Duża liczba cieków i zbiorników wodnych na obszarze powiatu, a także swoiste ukształtowanie części terenu (kotlina oświęcimska) powoduje wzrost zagrożenia powodziowego. Tereny zalewowe wzdłuż głównych rzek są chronione wałami przeciwpowodziowymi, lecz ich stan i parametry nie gwarantują pełnego zabezpieczenia, co dotyczy w szczególności gmin: Miasto Oświęcim, Oświęcim, Brzeszcze, Kęty, Zator. Osobnym zagrożeniem wynikającym z ukształtowania terenu oraz szkód kopalnianych są częste podtopienia na terenie Gminy i Miasta Brzeszcze.




## II Działalność kontrolno-rozpoznawcza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu

### Czynności kontrolno-rozpoznawcze

W 2023 r. czynności kontrolno-rozpoznawcze prowadzono w obiektach:

- **użyteczności publicznej** – przeprowadzono 59 kontroli, w trakcie których skontrolowano 70 obiektów,
- **zamieszkania zbiorowego** – przeprowadzono 15 kontroli, w trakcie których skontrolowano 48 obiektów,
- **mieszkalnych wielorodzinnych** – przeprowadzono 5 kontroli, w trakcie których skontrolowano 9 obiektów,
- **produkcyjnych i magazynowych** – przeprowadzono 50 kontroli, w trakcie których skontrolowano 68 obiektów,
- **lasach** – przeprowadzono 4 kontrole obszarów leśnych w dwóch Nadleśnictwach na terenie powiatu

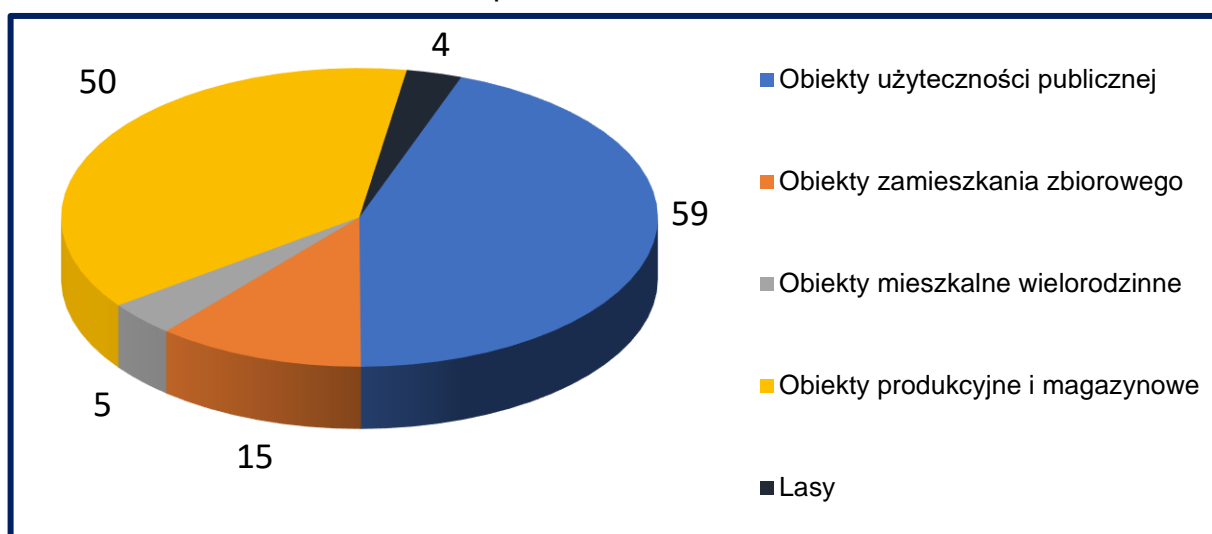


Czynności kontrolno – rozpoznawcze w 2023 r. według grup obiektów.

Łącznie w 2023 r. przeprowadzone zostały **133 kontrole**, w tym:

- **81 kontroli podstawowych,**
- **46 odbiorów obiektów budowlanych,** z czego w **4 przypadkach** zgłoszono uwagi lub zastrzeżenia, w zakresie możliwości rozpoczęcia użytkowania odbieranych obiektów,
- **6 kontroli sprawdzających**


## Informacja za 2023 rok

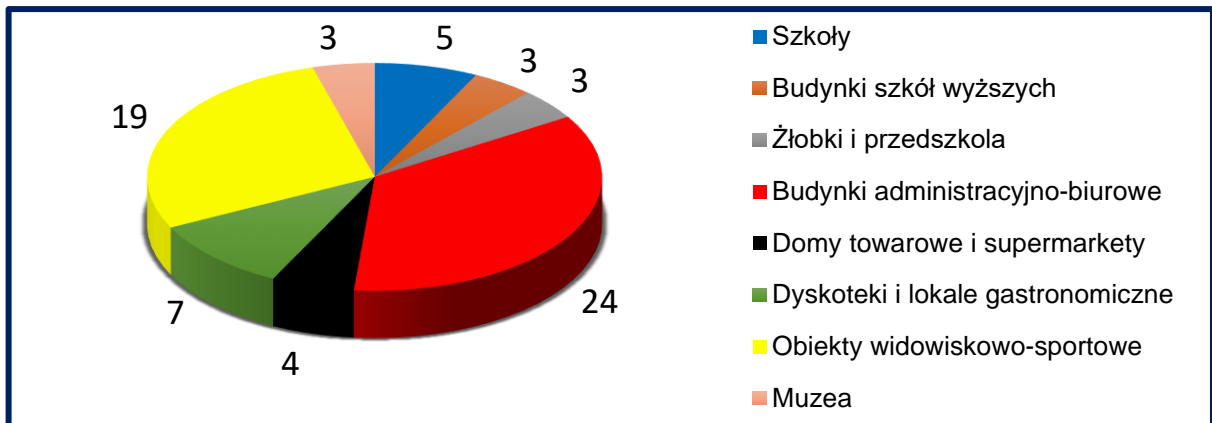

### Czynności kontrolno – rozpoznawcze w 2023 r. w obiektach użyteczności publicznej.


Należy zaznaczyć, że wśród przeprowadzonych w 2023 r. czynności kontrolno-rozpoznawczych, odnotowano kontrole w obiektach szczególnych, takich jak:

- zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) – 13 obiektów skontrolowanych,
- obiekty wypoczynku dzieci i młodzieży – 50 obiektów skontrolowanych,
- obiekty zabytkowe – 5 obiektów skontrolowanych.

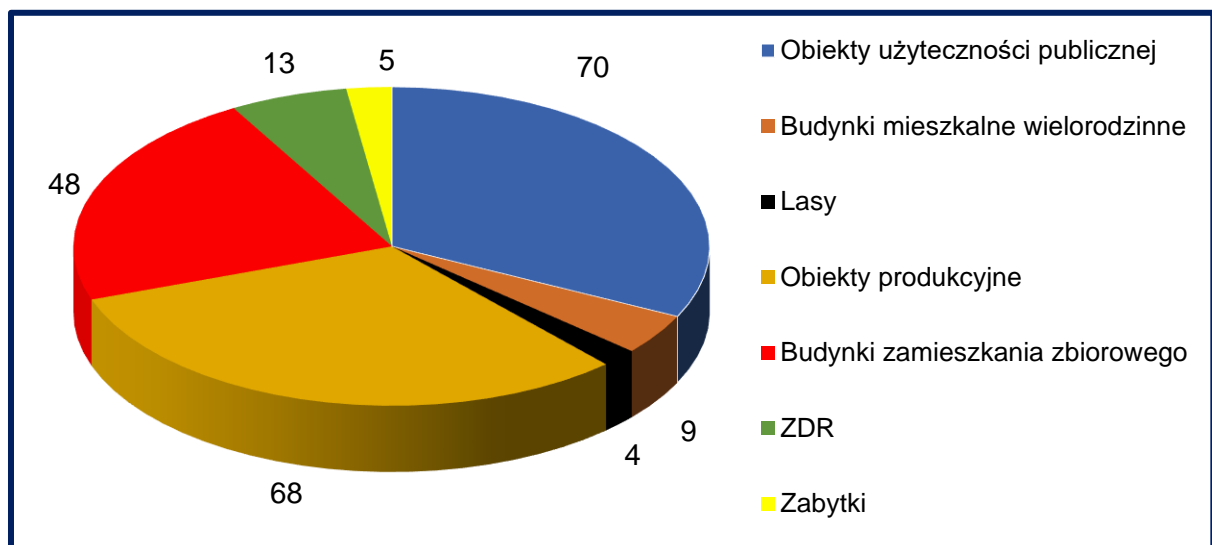

### Obiekty skontrolowane w 2023 r.


## Informacja za 2023 rok

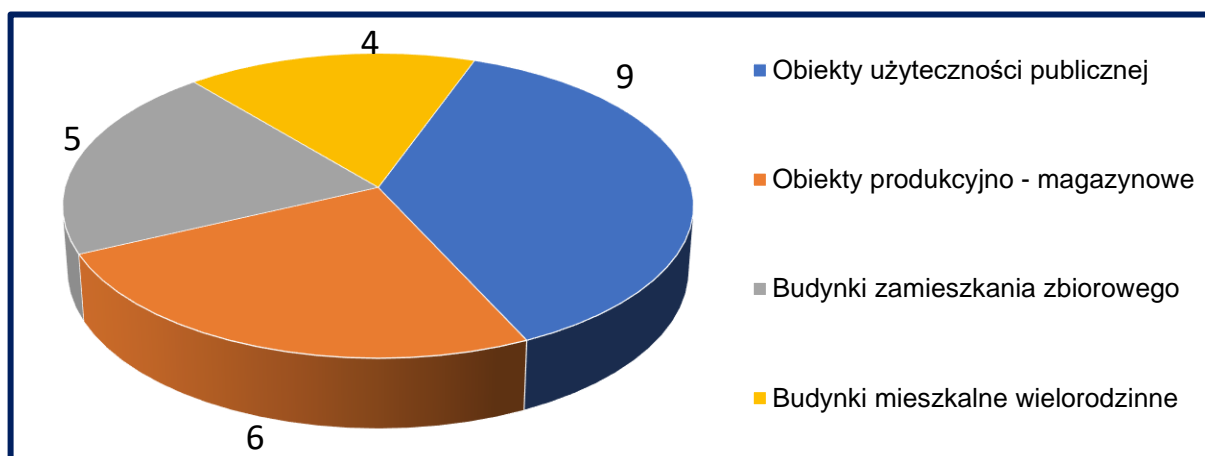

Obiekty skontrolowane w 2023 r. ze stwierdzonymi nieprawidłowościami.

### Nieprawidłowości

Analizując rodzaj stwierdzanych nieprawidłowości dominują naruszenia przepisów o charakterze porządkowym, związane z zastawianiem dróg ewakuacyjnych lub składowaniem materiałów palnych na drogach ewakuacyjnych – głównie w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. W dalszej kolejności stwierdzano nieprawidłowości w zakresie braku zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz brak instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

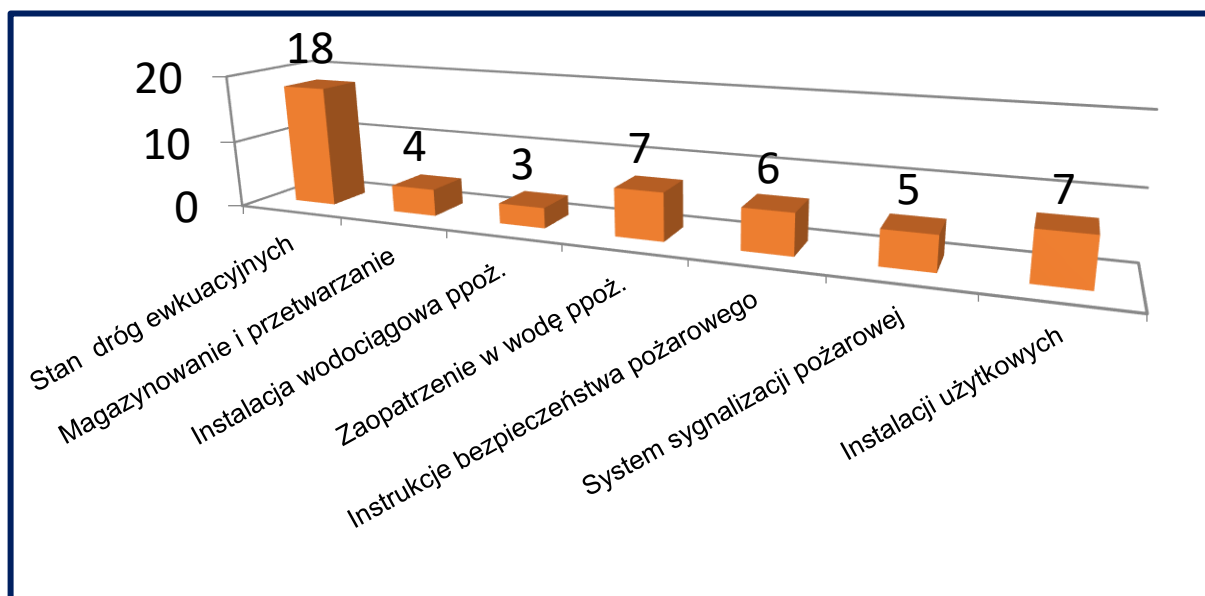


Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w czasie kontroli w roku 2023 r.

Komendant Powiatowy PSP w przypadku stwierdzenia, w trakcie prowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych, naruszeń przepisów przeciwpożarowych wydaje decyzje administracyjne, w których nakazuje usunięcie stwierdzonych uchybień. W 2023 r. tut. organ wydał 10 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie nieprawidłowości. W trakcie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych wynikających z Kodeksu wykroczeń upoważnieni strażacy nakładają grzywny w drodze mandatu karnego. W 2023 r. nałożono 2 mandaty karne w wysokości 1000 zł.

### Współpraca z organami samorządu terytorialnego

W ramach współpracy Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Oświęcimiu prowadzone są bieżące konsultacje na etapie przekazywania do użytkowania obiektów budowlanych. W zakresie współpracy z PINB w Oświęcimiu należy wspomnieć o podpisanym porozumieniu dot. udziału i wsparcia udzielanego przez inspektorów nadzoru budowlanego podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych, w ramach ich kompetencji. Ponadto tut. komenda prowadzi bieżące konsultacje ze Starostwem Powiatowym i Urzędem Wojewódzkim w zakresie wydawania pozwoleń dot. zbierania, magazynowania, przetwarzania i wytwarzania odpadów.

W 2023 r. przeprowadzono 46 odbiory obiektów budowlanych, z czego w 4 przypadkach zgłoszono uwagi lub zastrzeżenia w zakresie możliwości rozpoczęcia użytkowania odbieranych obiektów.

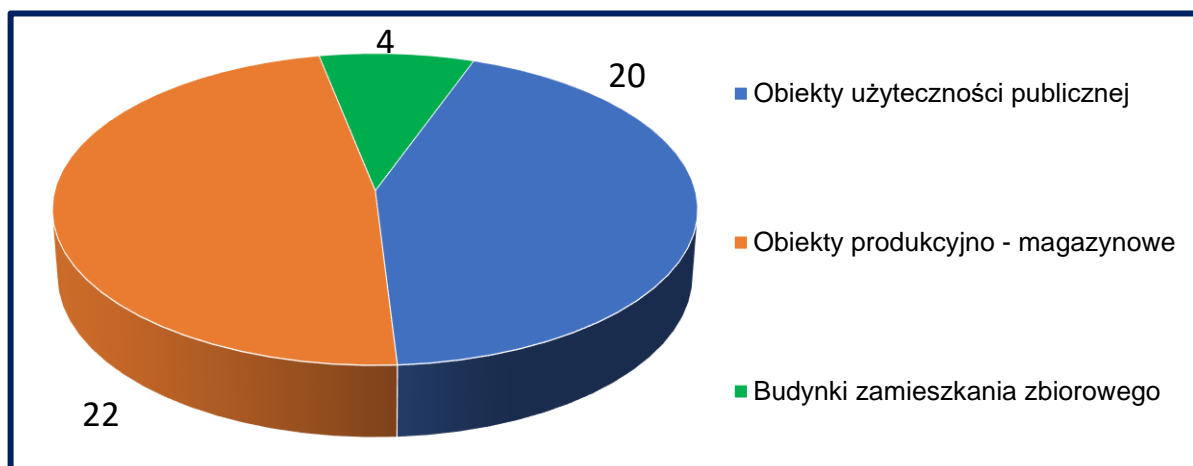

Odbiory obiektów budowlanych w roku 2023 r.

W zakresie przestrzegania przepisów dot. gospodarowania odpadami, w 2023 r. przeprowadzono łącznie 19 kontroli na podstawie których wydano 19 postanowień pozytywnych.

# Informacja za 2023 rok

	Ogólna liczba kontroli obiektów i terenów, w obrębie których gromadzone są odpady, w tym przeznaczonych do magazynowania, zbierania, przetwarzania, wytworzenia, etc. odpadów	Kontrole w obiektach i na terenach przeznaczonych do zbierania i przetwarzania odpadów					Kontrole w obiektach i na terenach, w których ma miejsce wytworzenie odpadów				
		Postanowienia w przedmiocie spełnienia wymagań (art. 41a ust. 3a ustawy o odpadach)					Postanowienia w przedmiocie spełnienia wymagań (art. 183c ust. 3 ustawy POŚ)				
		Liczba przeprowadzonych kontroli w trybie art. 41a ust.1a ustawy o odpadach	Ogólna liczba postanowień	Liczba postanowień z opinią pozytywną	Liczba postanowień z opinią negatywną	Liczba postpostępowań zakończonych bez merytorycznego rozstrzygnięcia	Liczba przeprowadzonych kontroli w trybie art. 183c ust.1	Ogólna liczba postanowień	Liczba postanowień z opinią pozytywną	Liczba postanowień z opinią negatywną	Liczba postpostępowań zakończonych bez merytorycznego rozstrzygnięcia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
w 2023 r., wg stanu na dzień 31.12.2023 r.	19	9	9	9	0	0	7	7	7	0	0

Kontrole w obiektach związanych z gospodarowaniem odpadami w 2023 r.

## III Siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu oświęcimskiego

### Działalność w zakresie operacyjnym

Na terenie powiatu funkcjonuje:

- 36 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których 16 należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- 1 jednostka Zakładowej Straży Pożarnej Synthos Dwory 7.

Liczba członków jednostek operacyjno-technicznych Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie oświęcimskim mogących brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych wynosi **1074 druhow**. Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu oświęcimskiego zrzeszone są w Oddziale Powiatowym Związku OSP, którego Zarząd ma swoją siedzibę w budynku w Komendy. Współpraca z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP oraz wszystkimi jednostkami OSP naszego powiatu jest bardzo dobra i dotyczy wszystkich aspektów związanych z szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową.

## Funkcjonowanie systemu ratowniczo-gaśniczego w powiecie

### Organizacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r., w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, system ten organizuje się na trzech poziomach: powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

**Poziom powiatowy** jest podstawowym szczeblem zdolnym do skutecznego reagowania podczas stanu czuwania i doraźnego reagowania. Nadzór nad systemem sprawuje starosta, natomiast organem właściwym do dowodzenia KSRG na tym poziomie jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 14.1. ustawy o ochronie przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

- walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
- ratownictwo techniczne,
- ratownictwo chemiczne,
- ratownictwo ekologiczne,
- ratownictwo medyczne,
- współpracę z jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Zgodnie z zapisami rozporządzenia w sprawie organizacji KSRG, starosta na obszarze powiatu określa zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, koordynuje jego funkcjonowanie i kontroluje wykonywanie wynikających stąd zadań, a w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia lub środowiska kieruje tym systemem. Ponadto starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego.

**Na poziomie powiatowym** zadania te realizuje Komendant Powiatowy PSP, który organizuje KSRG na terenie powiatu oraz dowodzi jego działaniami. Organizacja ta obejmuje w szczególności:

- opracowanie analiz zagrożeń oraz analiz zabezpieczenia operacyjnego;
- opracowanie powiatowego planu ratowniczego;
- ustalenie sieci podmiotów ksrgr i ich obszarów chronionych;
- aktualizację danych dotyczących gotowości operacyjnej i podwyższonej gotowości operacyjnej;
- ustalenie metod powiadamiania w sytuacji wystąpienia nagłego lub nadzwyczajnego zagrożenia;
- przemieszczanie sił i środków ksrgr do czasowych miejsc stacjonowania;

## Informacja za 2023 rok

---

- ustalenie zasad powiadamiania, alarmowania i współdziałania podmiotów podczas działań ratowniczych;
- wdrożenie systemu dysponowania sił i środków do działań ratowniczych

### Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w powiecie

W roku 2023 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w powiecie nie uległ zmianie. Należy jednak dodać, że ponownie na okres pięciu lat do systemu została włączona jednostka OSP Podolsze. Na dzień dzisiejszy Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie powiatu oświęcimskiego tworzą:

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu,
- 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSRG (w 2024 r. planuje się włączenie do KSRG OSP Piotrowice),
- 20 jednostek OSP poza KSRG,
- ZSP Synthos Dwory 7.

### Z KSRG ściśle współdziałają takie podmioty jak:

- Policja,
- Państwowe Ratownictwo Medyczne,
- Szpital Powiatowy – Oddział Ratunkowy,
- Pogotowie Gazowe,
- Pogotowie Energetyczne,
- Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne,
- Straż Miejska

### Realizacja zadań KSRG w powiecie oświęcimskim w roku 2023

W 2023 r. na terenie powiatu oświęcimskiego miały miejsce ogółem 1961 interwencje w tym: 293 dotyczyły pożarów, 1543 miejscowych zagrożeń i 125 alarmów fałszywych. Pożary stanowiły 15 %, miejscowe zagrożenia 79 %, a alarmy fałszywe 6 % ogółu zdarzeń.

W porównaniu do 2022 w r. nastąpił wzrost o 50 interwencji. Według rodzaju zdarzenia odnotowano spadek ilości pożarów o 79, wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 140, oraz spadek ilości alarmów fałszywych o 11.

Strażacy statystycznie wyjeżdżali do zdarzenia co 4 godziny i 27 minut, do pożaru co 29 godzin i 54 minuty, do miejscowego zagrożenia co 5 godzin i 40 minut, a do alarmu fałszywego co 2 dni, 22 godziny i 5 minut.




## Informacja za 2023 rok




- wyjazd do akcji co 4 godziny i 27 minut
- pożar co 29 godzin i 54 minuty
- miejscowe zagrożenie co 5 godzin i 40 minut
- alarm fałszywy co 2 dni, 22 godziny i 5 minut


**Miejscowe zagrożenie (MZ)** – są to inne niż pożar zdarzenia wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody, a stwarzające zagrożenie dla życia, środowiska lub mienia.

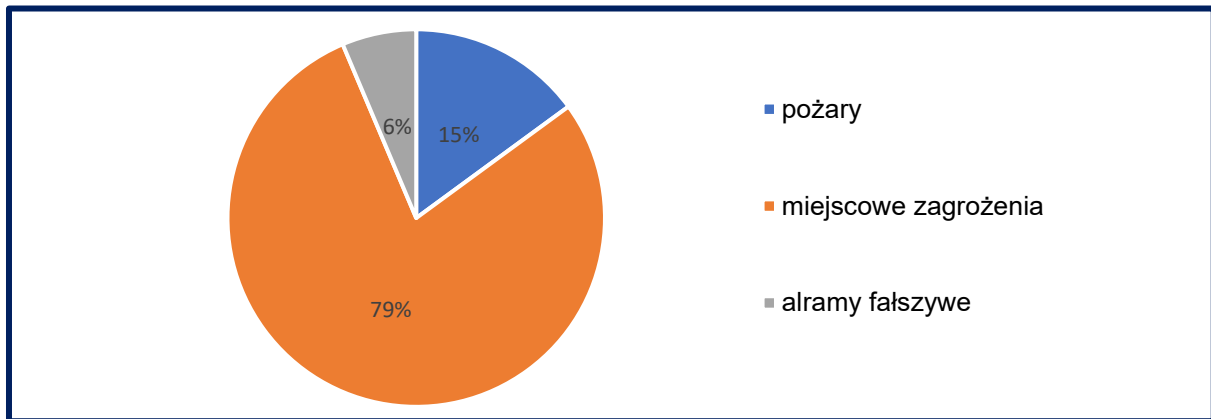

Porównanie ilości poszczególnych interwencji w roku 2023.

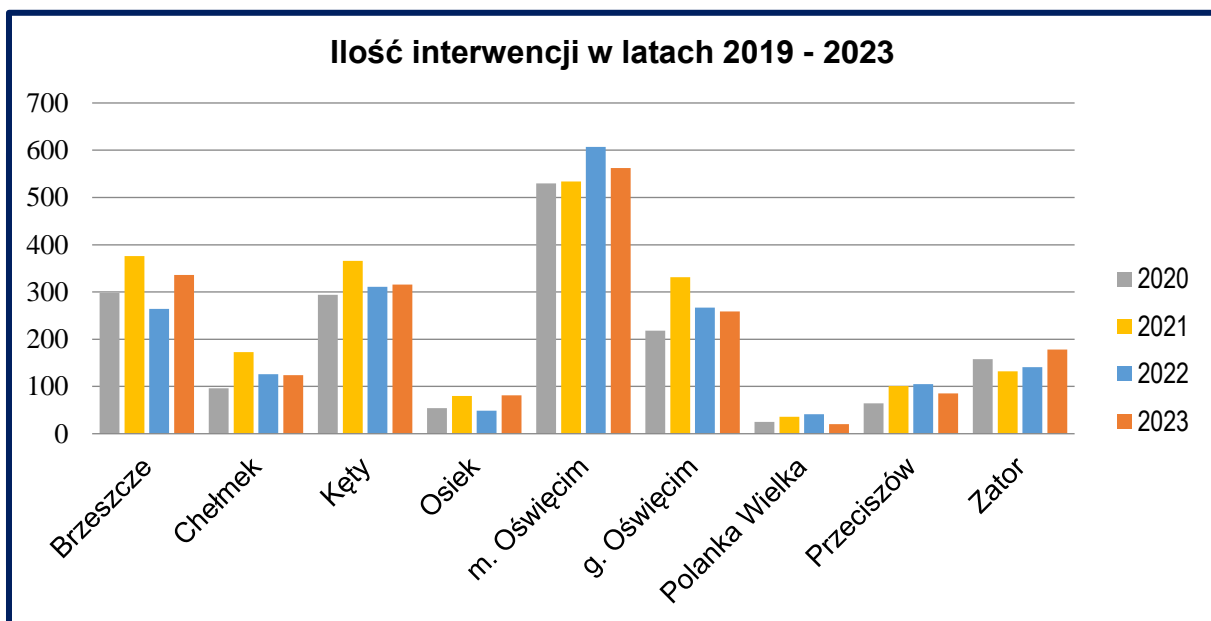


Porównanie ilości interwencji w poszczególnych gminach w latach 2020-2023

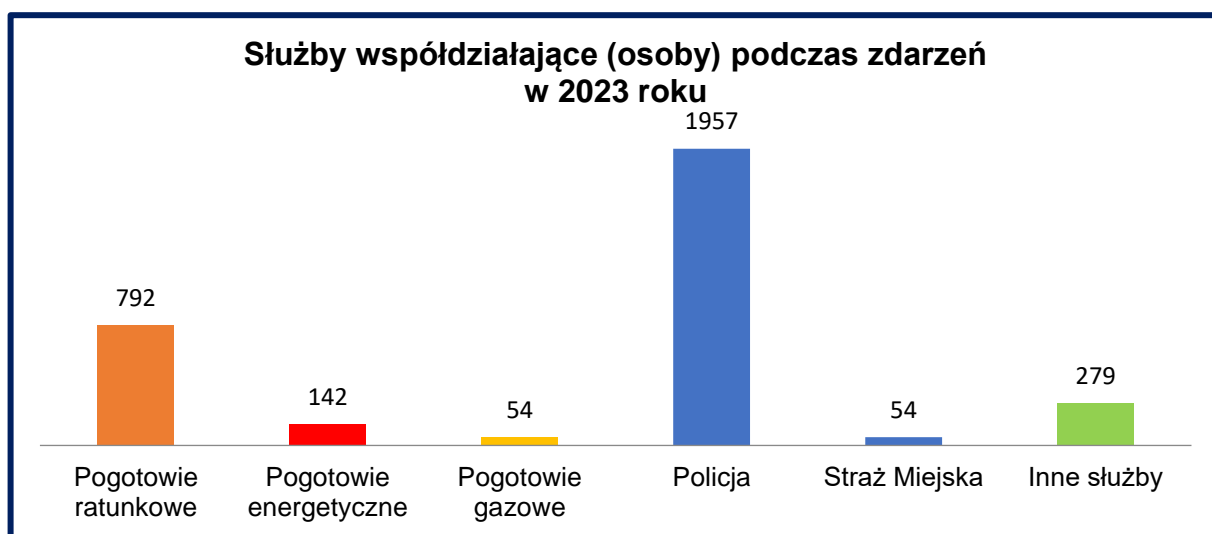

Służby współdziałające podczas zdarzeń w 2023 roku.

### Ratownictwo medyczne

W roku 2023 w tutejszej Komendzie na bieżąco trwało szkolenie doskonalące z ratownictwa medycznego oraz potwierdzanie kwalifikacji z zakresu KPP zgodnie z wytycznymi KG PSP do organizacji ratownictwa medycznego w KSRG.

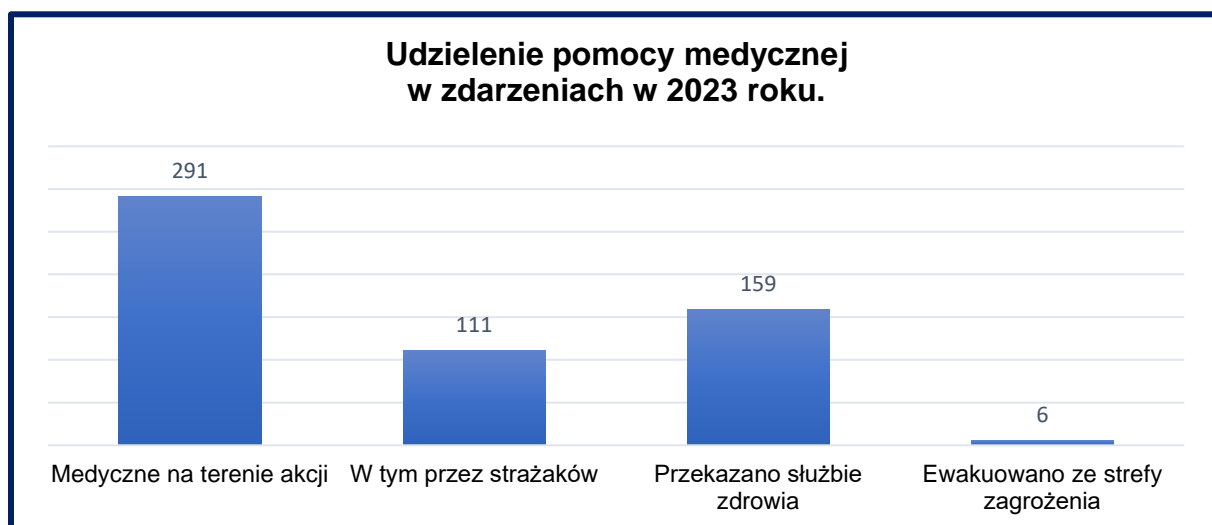

Udzielanie pomocy kwalifikowanej pierwszej pomocy i medycznych czynności ratowniczych podczas zdarzeń w 2023 roku.

### Powiatowy Plan Ratowniczy

Powiatowy Plan Ratowniczy określa zasady funkcjonowania KSRG dla naszego powiatu i stanowi zbiór wiedzy na temat zadań podmiotów systemu i podmiotów wspomagających system oraz ich rozmieszczenie na terenie powiatu. W planie tym ujęto szczegółowe wykazy sił i środków przeznaczonych do działań z zakresu:

- ratownictwa medycznego,
- ratownictwa technicznego,
- ratownictwa chemicznego i ekologicznego,
- walki z pożarami,
- likwidacji klęsk żywiołowych

W Planie Ratowniczym przyjęto procedury przyjmowania informacji o zdarzeniu oraz dysponowania, alarmowania, powiadamiania, postępowania i funkcjonowania podmiotów systemu w czasie działań ratowniczych. Źródłem danych do aktualizacji planów są wyniki analiz zagrożeń i analizy zabezpieczenia operacyjnego oraz wnioski wyciągane z wszelkiego rodzaju działań ratowniczych i ćwiczeń taktyczno-bojowych. Powiatowy Plan Ratowniczy jest rokrocznie aktualizowany między innymi poprzez przeprowadzane ćwiczenia powiatowe.

### Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG

Na terenie powiatu oświęcimskiego do KSRG należy 16 spośród 36 funkcjonujących jednostek OSP i są to:

**Gmina Chelmek:** OSP Chelmek, OSP Bobrek,

**Gmina Oświęcim:** OSP Brzezinka, OSP Włosienica,

**Gmina Brzeszcze:** OSP Brzeszcze, OSP Jawiszowice,

**Gmina Przeciszów:** OSP Przeciszów,

**Gmina Polanka Wielka:** OSP Polanka Wielka,

**Gmina Zator:** OSP Zator, OSP Podolsze,

**Gmina Kęty:** OSP Kęty, OSP Bielany, OSP Kęty Podlesie, OSP Bulowice,

**Gmina Osiek:** OSP Osiek,

**Miasto Oświęcim:** OSP Oświęcim.

Wspieranie systemu ratowniczego (Ochotniczych Straży Pożarnych) w powiecie oświęcimskim, poza środkami finansowymi budżetów poszczególnych samorządów gminnych, polega na dofinansowaniu poszczególnych OSP z budżetu państwa, które odbywa się na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Oświęcimiu. Po analizie gotowości operacyjno-technicznej poszczególnych OSP, jak również ocenie stopnia wykształcenia funkcyjnych OSP oraz charakterystyki zagrożeń w rejonie chronionym danej OSP, przekazywane są środki finansowe oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

## Informacja za 2023 rok

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Razem
<b>OSP w KSRG</b>													
<b>Bielany</b>							33800	2300	3200	4059	4700	9400	<b>57459</b>
<b>Bobrek</b>												11800	<b>11800</b>
<b>Brzeszcze</b>	7800	15500	17200	10380	18000	204224	4900	5100	5800	9300	10000	12900	<b>351354</b>
<b>Brzezinka</b>	20650	20100	22400	7890	207700	3016	11700	16700	12100	6976	7000	12300	<b>367182</b>
<b>Bulowice</b>												9635	<b>9635</b>
<b>Chelmek</b>	4800	7500	10200	4638	5000	2364	2600	10000	3000	5200	5000	16980	<b>95532</b>
<b>Jawiszowice</b>	34700	16500	16500	10730	13500	2876	3500	3500	3700	6500	6400	17400	<b>164706</b>
<b>Kęty</b>	12700	34000	40200	25330	15500	5132	19200	22000	37200	13200	23300	66560	<b>446022</b>
<b>Kęty Podlesie</b>								2600	9600	5500	5600	11300	<b>34600</b>
<b>Osiek</b>		40000	7658	5460	5250	2248	2750	2800	3600	184900	5200	8200	<b>268066</b>
<b>Oświęcim</b>							13000	2900	5000	7300	7979	12300	<b>48479</b>
<b>Podolsze</b>								0	32080	4100	4100	7522	<b>47802</b>
<b>Polanka Wielka</b>	4700	9000	4400	33490	7000	3140	3600	153500	5000	6800	14900	62000	<b>327292</b>
<b>Przeciszów</b>	6300	120000	8400	7270	7500	3092	15500	12775	4400	6600	7000	14600	<b>262387</b>
<b>Włosienica</b>	5500	23500	11600	13710	5700	2271	2750	9500	442500	5200	5400	9300	<b>561227</b>
<b>Zator</b>	6800	7000	8200	9940	14402	2472	2994	2891	5000	5800	5900	8500	<b>117523</b>
<b>Razem</b>	103950	293100	146758	128838	299552	230835	116294	246566	572180	271435	112479	290697	<b>3171066</b>

**Dotacja finansowa z budżetu państwa dla jednostek OSP z KSRG na zakup materiałów, wyposażenia i zakupy inwestycyjne (przy współdziałaniu KP PSP w Oświęcimiu) w poprzednich latach (2012 - 2023) /w złotych/**

## Informacja za 2023 rok

---

Od 2016 roku Państwowa Straż Pożarna przejęła rozdzielanie dotacji ze środków MSWiA na zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP. Dzięki wspomnianej dotacji w 2023 r. jednostki otrzymały następujące środki finansowe:

Nazwa jednostki	Kwota przyznanej dotacji w zł
OSP Bór	7400
OSP Broszkowice	8500
OSP Dwory Drugie	7500
OSP Głębowice	11200
OSP Gorzów	8600
OSP Graboszyce	5600
OSP Grojec	5200
OSP Harmęże	6000
OSP Łęki	9500
OSP Nowa Wieś	6700
OSP Malec	28300
OSP Przecieszyn	18600
OSP Piotrowice	41700
OSP Poręba Wielka	9000
OSP Rajsko	7400
OSP Skidziń	4100
OSP Smolice	1000
OSP Stawy Monowskie	9800
OSP Witkowice	4100
OSP Zasole	3700
<b>Razem:</b>	<b>203 900</b>

**Dotacje ze środków MSWiA dla Jednostek OSP**

## Ocena funkcjonowania systemów łączności i informatyki na szczeblu powiatu

### Łączność radiowa

W zakresie funkcjonowania radiowego systemu alarmowania OSP (selektywne wywoływanie) stwierdzić należy, że wymagań techniczno-funkcjonalnych nie spełniają jednostki OSP Zasole oraz OSP Skidziń. Łączność radiowa w relacji: Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego i Kierujący Działaniami Ratowniczymi oraz jednostkami taktycznymi biorącymi udział w działaniach ratowniczych na terenie powiatu jest dobra, a nawet bardzo dobra. W niektórych miejscach występuje łączność dostateczna (okolice Graboszyca, Smolic, Laskowej).

### Monitoring pożarowy

Realizując zadania wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej Komenda umożliwia funkcjonowanie w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego systemu monitorowania obiektów, które są do tego zobligowane przepisami przeciwpożarowymi oraz innych, na wniosek właściciela lub podmiotu zarządzającego.

Obiekty podłączone do monitoringu PSP można podzielić na

- Budynki biurowe – 3 obiekty
- Obiekty sportowe – 2 obiekty
- Obiekty lecznicze – 5 obiektów
- Centra handlowe i sklepy – 10 obiektów
- Muzea – 3 obiekty
- Banki – 2 obiekty
- Hotele – 9 obiektów
- Budynki produkcyjne, hale – 6 obiektów
- Inne – 5 obiektów

### Odwoły operacyjne, ćwiczenia i zabezpieczenia

Do Wojewódzkiego Odwołu Operacyjnego (pododdziały wyznaczone do prowadzenia działań na terenie województwa) w Kompanii Specjalnej Pompowej KRAK należą jednostki z powiatu oświęcimskiego. Trzon wspomnianego pododdziału tworzą ochotnicy z Włosienicy, Brzeszcz, Jawiszowic i Polanki Wielkiej. Dodatkowo, jako jednostki rezerwowe, wytypowano: OSP Brzezinka, OSP Przepiszów, OSP Zator. Zastępcą dowódcy kompanii jest funkcjonariusz tutejszej Komendy kpt. Michał Majkut. Ponadto jednostka OSP Kęty wchodzi w skład Kompanii logistycznej WATRA, do której wyznaczono samochód SLRR wraz z przyczepą przewożącą namiot stelażowy oraz sprzęt kwaterunkowy.

## Informacja za 2023 rok

---

W skład plutonu ratowniczo-gaśniczego „Oświęcim”, w różnych wariantach, wchodzi zarówno samochody ciężkie gaśnicze, średnie ratownictwa technicznego, jak i operacyjne macierzystej jednostki zawodowej.

W zakresie prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych, zespoły ratownicze z psami OSP Kęty biorą udział w działaniach polegających na poszukiwaniu osób zaginionych w terenie lub znajdujących się pod gruzowiskami.

Do Kompanii Centralnego Odwołu Operacyjnego (pododdziały wyznaczone do prowadzenia działań na terenie kraju) w batalionie „Kraków” przydzielone są pojazdy i sprzęt z tutejszej Komendy. W skład kompanii gaśniczej „SMOK – I” wchodzi ciężki samochód gaśniczy GCBA 9,0/60, w skład kompanii „SMOK – II” wchodzi samochód specjalny SCKn wraz kontenerem ze środkiem wężowym, natomiast w skład kompanii specjalnej powodziowo-pompowej „KRAKUS II” przewoźna pompa wysokiej wydajności Saneco S500. Jednocześnie w skład COO wchodzi Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Oświęcim”. Należy także wspomnieć o funkcjonowaniu modułu do gaszenia pożarów lasu GFFFV „Kraków”, w którego skład wchodzi pojazdy GCBA 9,0/60, SCKn oraz przyczepa wężowa. Powyższy moduł może być dysponowany poza granice kraju.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2023 r. utworzony został pluton zaopatrzenia wodnego „Akwen Oświęcim”. W jego skład wchodzi jednostki ochotniczych straży pożarnych z Oświęcimia, Bielana, Podolsza i Osieka.

### Ćwiczenia wojewódzkie „SYNTHOS AGRO 2023”

W dniach 30-31.05.2023 r., na terenie Zakładu Synthos AGRO przeprowadzone zostały ćwiczenia wojewódzkie „SYNTHOS AGRO 2023” doskonalące współpracę pomiędzy podmiotami ratowniczymi z terenu województwa, a zakładem, w sytuacji realnego zdarzenia. W pierwszym dniu przyjęte założenia były omawiane i realizowane



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim – ćwiczenia wojewódzkie SYNTHOS AGRO 2023

aplikacyjnie, natomiast drugiego dnia odbyła się część praktyczna. Celem ćwiczeń było również podniesienie umiejętności organizowania i prowadzenia działań gaśniczych na tego typu obiektach.

W ćwiczeniach brali udział strażacy KP PSP Oświęcim, strażacy Zakładowej Straży Pożarnej Synthos Dwory, druhowie OSP z terenu gminy Oświęcim, zastępy JRG Wadowice oraz JRG Chrzanów należące do struktur Małopolskiej Brygady Odwodowej „Pluton ratowniczo-gaśniczy Oświęcim – wariant

przemysłowy”, Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu, Państwowe Ratownictwo

Medyczne, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Ćwiczenia oceniali rozjemcy – funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W wydarzeniu brało udział 11 zastępów PSP i OSP oraz 61 strażaków.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że na terenie zakładu Synthos AGRO w trakcie rozładunku z cysterny z dimetyloaminą do zbiornika magazynowego TO901 w wyniku błędu ludzkiego, kierowca odjeżdża bez odłączenia połączenia - następuje jego zerwanie. Dochodzi do natychmiastowego zapłonu - pożar strumieniowy z zaworu cysterny, w której znajduje się jeszcze ok. 200 l substancji. Kierowca podejmuje próbę gaszenia – nieskutecznie, doznaje oparzeń kończyn górnych oraz dróg oddechowych. Dodatkowo powstaje rozszczelnienie połączenia kołnierzewego na króćcu zbiornika magazynowego TO901 z dimetyloaminą – następuje wyciek do momentu zatrzymania wycieku przez pracowników. Dochodzi do zapłonu opóźnionego - pożar powierzchniowy



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim – ćwiczenia wojewódzkie SYNTHOS AGRO 2023

Na zakończenie przeprowadzone ćwiczenie wspólnie z wszystkimi uczestnikami wstępnie omówiono oraz podsumowano.

### Ćwiczenia na terenie firmy Rail Polska Sp. z o. o. – jednostki OSP gminy Przeciszów, gminy Oświęcim i JRG Oświęcim - 15 czerwca 2023 r. – Rail Polska Sp. z o. o., Włosienica ul. Długa 1.

Ćwiczenia odbyły się na terenie firmy Rail Polska Sp. z o. o. Założeniem do ćwiczeń było przeprowadzenie próbnej ewakuacji w budynku administracyjno-biurowym, a także realizacja czynności ratowniczych związanych z wypadkiem na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Zdarzenie obejmowało zderzenie samochodu osobowego z zestawem kolejowym w wyniku czego uszkodzone zostały dwie osoby uwięzione w samochodzie. Na miejsce zadysponowano jednostki z OSP Włosienica, OSP Przeciszów oraz OSP Piotrowice.



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim – ćwiczenia na terenie Rail Polska sp. z o.o.



## Informacja za 2023 rok

Po przybyciu na miejsce zdarzenia i dokonaniu rozpoznania KDR ustalili, że doszło do zderzenia bocznego samochodu osobowego z zestawem kolejowym (lokomotywa oraz cysterna). W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby – zakleszczone w pojeździe. Brak innych służb na miejscu zdarzenia. W pierwszej kolejności działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, poprzez odpowiednie ustawienie samochodu, określenie zamiaru taktycznego celem odpowiedniego ewakuowania osób poszkodowanych oraz rozpoznanie innych potencjalnych zagrożeń. Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) za pośrednictwem SKKP w Oświęcimiu rozpoznał przewożoną substancję – odczytano numer ONZ. Na miejscu nie stwierdzono żadnych wycieków. Osoby poszkodowane zostały ewakuowane przy użyciu narzędzi hydraulicznych. Po dojeździe kolejnych zastępów podano dwa prądy w obronie na cysternę, celem zminimalizowania dodatkowego zagrożenia. Na potrzeby realizacji medycznych działań ratowniczych wyznaczono punkt medyczny w strefie bezpiecznej.



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim – ćwiczenia na terenie Rail Polska sp. z o.o.

W trakcie prowadzonych działań maszynista lokomotywy zaczął uskarżać się na dolegliwości. W związku z powyższym jemu również udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Na miejsce został zadysponowany przedstawiciel firmy, celem uziemienia traktacji kolejowej znajdującej się w odległości kilku metrów od miejsca zdarzenia na sąsiednim torowisku. Dodatkowo, w oparciu o informacje z SKKP, uzyskano dane nt. możliwości odciążenia zestawu na bocznice kolejową. Po udzieleniu pomocy wszystkim poszkodowanym zgłoszono zakończenie ćwiczeń.

### Ćwiczenia Gminne OSP - Gmina Osiek - września 2023 r. – Ośrodek Hodowli Zarodowej, Osiek ul. Zamkowa 3



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim - ćwiczenia gminne OSP

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar na 2 kondygnacji budynku jw. W wyniku pożaru poszkodowane zostały dwie osoby, które znajdowały się wewnątrz obiektu. Z uwagi na zapotrzebowanie w wodę, zaopatrzenie miało być zorganizowane w oparciu o pobliski ciek wodny, tj. Osieczanka. Dym pozorowany za pomocą dyskotekowej wytwornicy dymu, a ogień przy pomocy dysków sygnalizacyjnych emitujących światło barwy pomarańczowej. Zgodnie z założeniem wejście do budynku

## Informacja za 2023 rok

możliwe było przez zewnętrzną klatkę schodową od strony północnej, dojazd do miejsca zdarzenia zapewniony od ul. Głównej w Osieku. Alarmowanie jednostek odbywało się drogą radiową, przez rozjemcę pełniącego dodatkowo funkcję SKKP. Zastępy biorące udział w ćwiczeniach, stacjonowały w punkcie przyjęcia sił i środków przy remizie OSP Osiek. Dojazd do miejsca ćwiczeń realizowany był w trybie nie alarmowym. Pierwsza na miejsce przyjechała jednostka pobliskiej OSP Osiek. Przybyły na miejsce zastęp zabezpieczył miejsce zdarzenia, a KDR udał się na rozpoznanie. W wyniku rozpoznania ustalił, iż miejsce pożaru znajduje się na 1 piętrze budynku, a w środku prawdopodobnie przebywają dwie osoby. KDR podjął decyzję o wprowadzaniu rot gaśniczej do środka celem ugaszenia pożaru i zlokalizowania osób poszkodowanych.

Na miejsce zdarzenia przybyły kolejne SIS, tj. drugi zastęp z OSP Osiek oraz dwa zastępy z OSP Głębowice. KDR polecił jednostce OSP Głębowice organizację zaopatrzenia wodnego w oparciu o ciek wodny. Kolejno podjął decyzję o działaniach gaśniczych w obronie na pobliskie maszyny rolnicze. W trakcie działań i rozwoju sytuacji, w tym ze względu na odnalezienie osób poszkodowanych oraz konieczność ich ewakuacji KDR podejmował decyzje o

wprowadzaniu kolejnych rot do wewnątrz obiektu. Następnie zorganizowano punkt medyczny dla osób poszkodowanych, którym zostały udzielone MDR. Po przeprowadzonej ewakuacji ratownicy zlokalizowali, a następnie zlikwidowali pożar. Cały obiekt został przeszukany oraz przewietrzony. Na tym działania zakończono.



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim -  
ćwiczenia gminne OSP

### **Ćwiczenia Gminne OSP - Gmina Zator - 30 września 2023 r. – Zakład Protech sp. z o. o., Zator, ul. Romana Rybarskiego 1.**



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim -  
ćwiczenia w zakładzie Protech sp. z o.o.

Scenariusz ćwiczeń obejmował zadymienie w budynku pomieszczenie wentylatorowni na II piętrze. W skutek awarii z jednego urządzeń doszło do powstania pożaru. Na dachu obiektu znajdują się dwie osoby – pracownicy Utrzymania Ruchu firmy wykonujący prace konserwatorskie. Zadymienie na klatce schodowej uniemożliwia bezpieczną ewakuację. Pracownicy podchodzą do krawędzi dachu celem wezwania pomocy i bezpiecznej ewakuacji przy pomocy

podnośnika hydraulicznego. Znajdują się w miejscu bezpiecznym, nie zagrożonym pożarem.

W budynku hali G1 dochodzi do zapłonu zużytych mat lakierniczych. Palą się maty składowane w pojemniku znajdujące się w pomieszczeniu. Uruchamia się system SAP, czujniki p.poż. sygnalizują pożar, potwierdza to pracownik portierni nadzorujący pracę sytemu i zarządza ewakuację zakładu poprzez włączenie sygnału alarmowego. Powiadamia Straż Pożarną. Służba Ratownicza będąca w strukturach zakładu nadzoruje przebieg ewakuacji wszystkich pracowników w miejsce zbiórki zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego. Wezwane są służby ratownicze i nakazują postępować zgodnie z procedurami. Wyznaczeni pracownicy wykonują zadania związane z zabezpieczeniem budynku do czasu przybycia Straży Pożarnej. Następuje weryfikacja wszystkich osób znajdujących się w obiekcie (liczenie stanu pracowników oraz osób z zewnątrz będących na terenie zakładu).

Dane ilościowe ewakuowanych osób przekazywane są kierownika ds. bezpieczeństwa zakładu. Ze względu na występujące zadymienie nikt z pracowników nie może wejść do pomieszczeń zakładu. Straż Pożarna przyjeżdża na miejsce akcji. Kierownik ds. bezpieczeństwa informuje kierującego działaniem ratowniczym o zaistniałym zdarzeniu (pożarze), informuje, że na dachu budynku najprawdopodobniej pozostały dwie osoby, natomiast kolejne dwie osoby znajdujące się wewnątrz obiektu nie stanęły się na miejscu zbiórki. Przekazuje obiekt do działań ratowniczych.



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim -  
ćwiczenia w zakładzie Protech sp. z o.o.

produkcyjną. Predysponowany zostaje jeden zastęp OSP oraz Policja celem odnalezienia sprawcy pożaru. Ze względu na charakter zdarzenia na miejsce działań zostaje zadysponowana grupa ratownicza z psami, która na miejsce zdarzenia dociera drogą powietrzną (śmigłowiec). Strażacy zabezpieczają miejsce lądowania śmigłowca



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim -  
ćwiczenia w zakładzie Protech sp. z o.o.

Do ewakuacji osób znajdujących się na dachu zakładu wykorzystywany jest podnośnik hydrauliczny. Jeden z poszkodowanych doznał urazu kostki (skręcenie) biegnąc w pobliże krawędzi dachu. Podczas działań pracownicy ochrony informują, że widziany był podpalacz, który dokonał podpalenia materiałów łatwopalnych na placu manewrowym logistyki w okolicach namiotu zewnętrznego za halą

oraz pomagają grupie dotrzeć do obiektu. Po ugaszeniu pożaru oraz skontrolowaniu obiektu w warunkach bezpiecznych grupa ratownicza zostaje wprowadzona do środka celem odnalezienia jednej osoby, która nie pojawiła się na zbiórce.



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim -  
ćwiczenia w zakładzie Protech sp. z o.o.

### Ćwiczenia Gminne OSP – Gmina Brzeszcze - 18 listopada 2023 r. – Hydrostal Ocynkowania, Brzeszcze, ul. Ofiar Oświęcimia 51a

Scenariusz ćwiczeń zakładał powstanie dwóch ognisk pożaru, pierwsze na stanowisku ślusarskim, a drugie w okolicy składowanych stalowych profili. Ogień pozorowany był przy pomocy dysków sygnalizacyjnych emitujących światło barwy pomarańczowej. Ponadto w ww. obiekcie rozlokowano trzy osoby poszkodowane (pozoranci). Zgodnie z założeniem wejście do hali możliwe było przez bramę od strony północno-zachodniej, dojazd do miejsca zdarzenia zapewniony został główną bramą od ul. Przemysłowej. Alarmowanie jednostek odbywało się drogą radiową, przez rozjemcę pełniącego dodatkową funkcję SKKP. Zastępy biorące udział w ćwiczeniach,



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim - ćwiczenia  
w firmie Hydrostal

stacjonowały w punkcie przyjęcia sił i środków na parkingu stadionu KS Górnik Brzeszcze. Dojazd do miejsca ćwiczeń realizowany był w trybie nie alarmowym. Wraz z powstaniem pożaru przeprowadzona została ewakuacja pracowników do wyznaczonego miejsca zbiórki na parking. Pierwsza na miejsce dotarła jednostka pobliskiej OSP Brzeszcze, a po niej OSP Jawiszowice. Przybyły na miejsce zastęp zabezpieczył miejsce zdarzenia, a KDR udał się na rozpoznanie. Jeden z pracowników przekazał informacje na temat miejsca, w którym występuje pożar, jak również poinformował o przeprowadzonej ewakuacji zakładu oraz braku 3 osób w miejscu zbiórki. Na teren firmy docierają kolejne zastępy OSP z terenu Gminy Brzeszcze. W tym czasie strażacy przygotowali linię główną wraz z linią gaśniczą, zabezpieczeni w SOUO po wskazaniu poprzez KDR-a prawdopodobnego miejsca powstania

zdarzenia weszli do hali, w celu dotarcia do wskazanych punktów. Kolejno KDR otrzymał informację o zlokalizowaniu dwóch osób poszkodowanych znajdujących się wewnątrz obiektu. Do hali wprowadzona została druga rota wraz z linią gaśniczą, która odnalazła trzecią osobę poszkodowaną. Jednocześnie prowadzone były działania w obronie budynku spawalni realizowane przez



Zdjęcie – archiwum KP PSP Oświęcim - ćwiczenia w firmie Hydrostal

jednostkę OSP Bór. Zasilanie wodne do działań gaśniczych wykonane zostało z hydrantu znajdującego się na terenie firmy przez OSP Przecieszyn i OSP Skidziń. Za realizację medycznych czynności ratowniczych na miejscu zdarzenia odpowiedzialna była Zintegrowana Służba Ratownicza, która w sile 2 zespołów wsparła ćwiczenia. Po przewietrzeniu pomieszczeń oraz zabraniu poszkodowanych przez przybyłe ZRM, protokolarnie miejsce działań przekazano przedstawicielowi zakładu. Na tym ćwiczenia zakończono.

### Nadzór nad funkcjonowaniem KSRG w powiecie oświęcimskim

Zgodne z zapisami art. 13 ust. 6 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, nadzór nad KSRG na terenie powiatu oświęcimskiego sprawuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej. W ramach nadzoru w minionym roku realizowano następujące zagadnienia:

Przeprowadzono łącznie 36 inspekcji gotowości operacyjno-technicznej jednostek OSP powiatu oświęcimskiego wykonanych przez zespół inspekcyjny Komendanta Powiatowego. Kontrole obejmowały następujące zagadnienia:

- stan osobowy jednostki,
- stan wyposażenia technicznego jednostki,
- sprzęt łączności radiowej,
- stan umundurowana,
- dokumentacja samochodów i sprzętu oraz dokumenty kierowców,
- praktyczne umiejętności ratowników,
- stan ładu i porządku w strażnicy,
- stan badań lekarskich,
- wnioski i zalecenia pokontrolne

## Informacja za 2023 rok

---

Należy podkreślić, że jednostki OSP powiatu oświęcimskiego reprezentują wymagany poziom przygotowania do działań ratowniczych.

Zespoły inspekcyjne Komendanta Powiatowego przeprowadziły łącznie trzy inspekcje gotowości operacyjnej JRG w Oświęcimiu oraz pięć SKKP w Oświęcimiu. Kontrole wykazały prawidłowe przygotowanie jednostki do działań ratowniczych. W okresie minionego roku pracownicy Komendy Powiatowej pełniący służbę dyspozycyjną oraz dowództwo JRG dokonywali kontroli sprawdzających stan zmiany i tok pełnienia służby. Nie stwierdzono zastrzeżeń w funkcjonowaniu JRG.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przeprowadziła jedną inspekcję SKKP w Oświęcimiu oraz dwie inspekcje Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Oświęcimiu.

Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu, przy współudziale poszczególnych jednostek przeprowadziła następujące szkolenia:

Lp.	Nazwa szkolenia	Data szkolenia	Liczba absolwentów
1	Szkolenia kierowcy-konserwatora sprzętu OSP	06.03 – 14.03	39
2	Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych nr 1	05.04 – 29.05	29
3	Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych nr 2	17.07 – 22.08	14
4	Szkolenie kierowcy-konserwatora sprzętu OSP	26.09 – 04.10	11
5	Szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP)	03.11 – 10.11	32
<b>Razem:</b>			<b><u>125</u></b>

Wykaz szkoleń prowadzonych przez KP PSP Oświęcim

### IV Wybrane najciekawsze i charakterystyczne działania w 2023 roku

**15 stycznia 2023 r.**

Silny wiatr – uszkodzony ciąg garaży blaszanych – Kęty ul. Żwirki i Wigury

W wyniku bardzo silnego wiatru rząd garaży blaszanych został porwany uszkodzając jednocześnie dwa kolejne rzędy „blaszaków”. 12 garaży zostało nałożonych na siebie. Ratownicy zabezpieczyli konstrukcje garaży przed dalszym przemieszczaniem i wykonali konieczne rozbiórki uszkodzonych konstrukcji stalowych i blachy.

Działania 19 strażaków z 6 samochodów trwały 3 godziny i 49 minut.



Zdjęcie – archiwum KP PSP w Oświęcimiu - styczeń 2023 r.  
uszkodzone garaże Kęty  
ul. Żwirki i Wigury

**28 stycznia 2023 r.**

Pożar garażu – Witkowice ul. Dębowa

Pierwsi ratownicy z OSP Witkowice zastali pożar garażu wraz z samochodami osobowymi i zagrożony budynek mieszkalny. Właściciel w widocznych oparzeniach twarzy był na miejscu pożaru. Do działań zadysponowano również ratowników OSP Kęty oraz Bulowice, JRG Andrychów (w ramach obszaru chronionego) oraz JRG Oświęcim. Uratowano budynek mieszkalny.

Działania 40 strażaków z 9 samochodów trwały 3 godziny i 36 minut.



Zdjęcie – archiwum KP PSP w Oświęcimiu – styczeń 2023 r.  
pożar Witkowice ul. Dębowa

**31 stycznia 2023 r.**

Pożar budynku wielorodzinnego - Brzeszcze ul. Sienkiewicza

Po przyjeździe pierwszych ratowników zastano pożar poddasza - płomienie ponad dachem budynku wielorodzinnego. Z budynku strażacy ewakuowali starszą kobietę. Pożar szybko opanowano, jednak dogaszanie, prace rozbiórkowe konstrukcji dachu i użytkowego poddasza trwały jeszcze kilka godzin. Uratowano pozostałą część budynku przez pożarem.

Działania 43 strażaków z 11 samochodów trwały 4 godziny i 57 minut.



Zdjęcie – archiwum KP PSP w Oświęcimiu – styczeń 2023 r.  
pożar Brzeszcze ul. Sienkiewicza



**12 marca 2023 r.**

Pożar kotłowni budynku przeznaczonego dla uchodźców z Ukrainy

- Poręba Wielka ul. Parkowa

Pożar kotłowni, z powodu silnego zadymienia, spowodował ewakuację kilkudziesięciu mieszkańców byłej szkoły podstawowej, w której znajdowali się uchodźcy ukraińscy. Strażacy ugasili płomień i oddymili budynek. Ewakuowani ludzie przebywali pod opieką służb, a władze gminy zapewniły im lokale zastępcze.

Działania 38 strażaków z 9 samochodów trwały 1 godzinę i 41 minut.



Zdjęcia – archiwum KP PSP w Oświęcimiu – marzec 2023  
pożar Poręba Wielka ul. Parkowa

**23 marca 2023 r.**

Pożar hali produkcyjnej i placu składowego - Kęty ul. Partyzantów

Strażacy zastali pożar hali w całej objętości. Na zewnątrz składowane były bele papieru, które były objęte częściowo ogniem. Pożar zagrażał całemu kompleksowi budynków oraz materiałowi. Do działań zadysponowano kolejnych strażaków, zorganizowano zaopatrzenie wodne z rzeki Soła oraz z hydrantów zewnętrznych. W 2022 roku w tym samym miejscu gaszono dwa pożary (11 kwietnia oraz 5 maja).

Działania 32 strażaków z 9 samochodów trwały 4 godziny.



Zdjęcia – archiwum KP PSP w Oświęcimiu – marzec 2023  
pożar Kęty ul. Partyzantów

**7 kwietnia 2023 r.**

## Wyciek kwasu solnego - Malec ul. Osiecka

Na placu składowego zakładu produkcyjnego doszło do rozszczelnienia zbiornika DPPL z kwasem solnym. Ustalono, że wyciekło ok. 300 l kwasu, brak osób poszkodowanych. Zabezpieczono możliwość rozprzestrzenienia się przy pomocy sorbentu. Zneutralizowano kwas za pomocą mleczka wapiennego.

Działania 32 strażaków z 9 samochodów trwały 4 godziny.



Zdjęcia – archiwum KP PSP w Oświęcimiu- kwiecień 2023  
wyciek kwasu solnego Malec ul. Osiecka


**18 kwietnia 2023 r.**

## Zabezpieczenie Marszu Żywych – Oświęcim, Brzezinka

Zabezpieczenie Międzynarodowego Marszu Żywych prowadzono przez zastępy PSP Oświęcim, Kraków, Wadowice i Chrzanów, OSP – Brzezinka, Brzeszcze i Oświęcim, przy udziale sztabu Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego.

Działania 78 strażaków z 21 samochodów trwały 15 godzin i 17 minut.



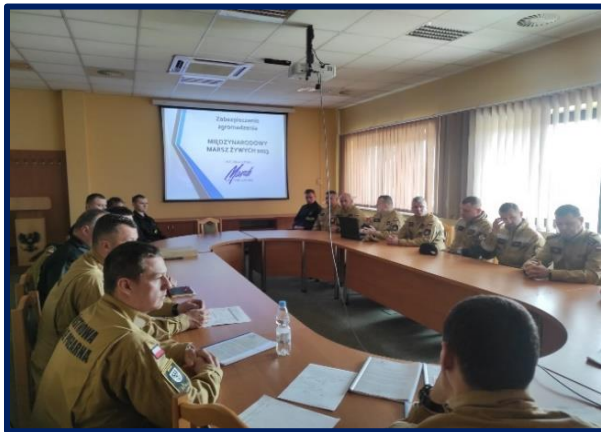

**Zdjęcia – archiwum KP PSP w Oświęcimiu – kwiecień 2023  
zabezpieczenie Marszu Żywych**

**16 lipca 2023 r.**

### Pożar rżyska – Witkowiec ul. Podkokocie

16 lipca wystąpił pożar rżyska na obszarze 5 hektarów. Ze względu na zagrożenie rozwojem pożaru na sąsiednie uprawy zbóż na miejsce działań skierowano dużą ilość pojazdów i ratowników. Pożar udało się opanować i dogasić z pomocą okolicznych rolników, którzy swoim sprzętem wykonali pas orny wokół pożarzyska.

Działania 59 strażaków z 11 samochodów trwały 1 godzinę i 41 minut.



**Zdjęcia – Małopolska Alarmowo – lipiec 2023  
pożar rżyska**

**19 lipca – 2 sierpnia 2023 r.**

5 strażaków Komendy powiatowej PSP w Oświęcimiu uczestniczyło w gaszeniu pożarów w Grecji. W skład modułu GFFFV weszły siły i środki (149 strażaków i 49 pojazdów) z woj. wielkopolskiego, małopolskiego, Warszawy i Wrocławia oraz komponent dowódczy z Komendy Głównej PSP.

## Informacja za 2023 rok



Zdjęcia – archiwum KP PSP w Oświęcimiu sierpień 2023  
misja GFFFV Grecja

**12 sierpnia 2023 r.**

### Wypadek samochodowy - Harmęże ul. Borowskiego

Na miejscu zastano samochód osobowy na dachu, obok pojazdu dwie osoby poszkodowane, którym pomocy udzielały osoby postronne. We wraku odnaleziono kolejnego poszkodowanego, którego ewakuowano z pojazdu. Pomimo szybko udzielonej pomocy przez osoby postronne, strażaków oraz ratowników zespołów ratownictwa medycznego nie udało się uratować życia trzech mężczyzn.

Działania 27 strażaków z 8 samochodów trwały 7 godzin i 29 minut.



Zdjęcie – archiwum KP PSP w Oświęcimiu 08.2023 r.  
wypadek Harmęże ul. Borowskiego

**21 września 2023 r.**

Nielegalne składowisko odpadów niebezpiecznych - pow. wadowicki,  
Spytkowice ul. Wadowicka

Na nielegalnym składowisku odpadów niebezpiecznych, w związku z wyciekami nieznanymi substancjami ze zbiorników, działania prowadził zastęp PSP Wadowice. Ratownicy SGRChem Kraków 6 pobrali próbki substancji wyciekających z pojemników. Następnie strażacy SGRChem Oświęcim zabezpieczyli uszkodzony pojemnik z dodatkowym zbiornikiem, ułożyli zagrożające beczki oraz dokonali sorpcji rozlanej substancji.



**Zdjęcia – archiwum KP PSP w Oświęcimiu – sierpień 2023  
odpady niebezpieczne Spytkowice pow. wadowicki**

**25 listopada 2023 r.**

Pożar warsztatu stolarskiego - Stawy Monowskie ul. Dogodna

Pożar obejmował wiatę, pod którą składowano materiał do stolarni oraz dwa samochody. Dzięki sprawnej organizacji działań ratowniczych udało się uratować budynek stolarni przylegający bezpośrednio do palącej się wiaty.

Działania 29 strażaków z 9 samochodów trwały 2 godziny 57 minut.



**Zdjęcie – archiwum KP PSP w Oświęcimiu listopad 2023 r.  
pożar Stawy Monowskie ul. Dogodna**

## V Działalność Oficera Prasowego w 2023 roku.

### Edukacja na rzecz bezpieczeństwa

Edukacja ma szczególne znaczenie dla podnoszenia poziomu wiedzy społeczeństwa w zakresie codziennych zagrożeń. Dotarcie do odpowiedniej grupy społecznej wymaga współpracy podmiotów ratowniczych, instytucji publicznych oraz placówek edukacyjnych. Szczególnego znaczenia w tym zakresie nabrała sala edukacyjna „Ognik”, która znakomicie pomaga w przekazywaniu wiedzy najmłodszemu pokoleniu. To najciekawsza forma edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz propagowania odpowiedniego zachowania w trudnych sytuacjach. Ważnym aspektem jest tutaj również przedstawianie pracy strażaków.

W dalszym ciągu prowadzone są cykliczne akcje edukacyjne.

W trakcie całego roku tutejszą komendę odwiedziło 41 zorganizowanych grup. To 1269 dzieci i 409 dorosłych, którzy zapoznali się ze służbą strażaka oraz podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w domu, obiektach użyteczności publicznej oraz zagrożeniami związanymi z anomaliami pogodowymi, m.in. silne wiatry, burze.




Zdjęcie – archiwum KP PSP w Oświęcimiu  
zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik”

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” systematyczna kampania dotycząca zagrożeń związanych z tlenkiem węgla – na stronie internetowej komendy [www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim](http://www.gov.pl/web/kppsp-oswiecim) zamieszczono materiały informacyjne na temat zagrożeń związanych z czadem. Informowano również o zagrożeniach związanych z pożarami budynków mieszkalnych oraz przewodów kominowych. Na bieżąco informowano środki masowego przekazu o zdarzeniach związanych z tlenkiem węgla i zasadach bezpieczeństwa.



„STOP pożarom traw” – rozpowszechniono materiały dotyczące wypalania traw, dodatkowo w ciągu okresu wiosennego informowano media o prowadzonych interwencjach przy pożarach traw. Akcja prowadzona od wielu lat z pewnym widocznym pozytywnym skutkiem. Świadomość szkodliwości tego zjawiska w społeczeństwie jest coraz większa, a skuteczna i systematyczna kampania informacyjna wspiera przeciwdziałanie niebezpiecznemu zjawisku wypalania pozostałości roślinnych. W ostatnich latach powoli widać efekty wieloletniej kampanii.

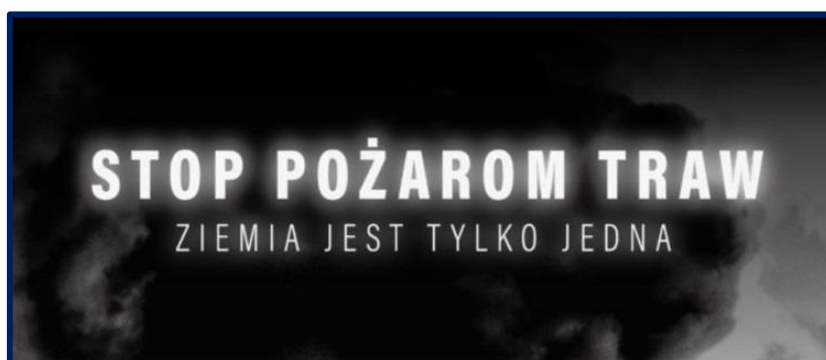

**Bezpieczny wypoczynek** – funkcjonariusze Komendy biorą czynny udział w propagowaniu bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii zimowych.



Strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej codziennie dbają o Twoje bezpieczeństwo.

## VI Zabezpieczenie materiałowo-techniczne, inwestycje i remonty

Sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych KP PSP w Oświęcimiu realizowała w 2023 r. zadania z zakresu zaopatrzenia materiałowo-technicznego Komendy. W minionym roku na terenie Komendy zakończono budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 (inwestor: Gaz System). Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu złożyła zgłoszenie o pozwolenie budowy garażu i wiaty blaszanej o łącznej powierzchni 70 m<sup>2</sup> w celu zwiększenia powierzchni garażowo-magazynowej.

### Gospodarka materiałowa

Ewidencjonowanie rzeczowych składników majątkowych realizowane jest w programie FORTECH „FT-ST7 Środki Trwałe”. Na bieżąco aktualizowane są powierzenia mienia rzeczowego niezbędnego do wykonywania zadań służbowych funkcjonariuszom tut. Komendy. Zobowiązani są oni do przestrzegania zasad gospodarowania powierzonym majątkiem. W 2023 roku prowadzono kontrolę magazynu paliwowego i odzieżowego w programie FORTECH FT-GM7. Zrealizowano zakup sprzętu i wyposażenia specjalistycznego, które finansowane były z bieżących środków finansowych oraz z otrzymanych dotacji.

Przekazano sprzęt transportowy dla Państwowej Służby Ukrainy do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych w związku z wysadzeniem zapory wodnej w miejscowości Nowa Kachowka. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podjął decyzję zawartą w piśmie BL-I.0754.10.2023.9 o przekazaniu sprzętu w dniu 09.06.2023 r. Przekazano ciągnik siodłowy marki Jelcz C620/7 oraz naczepę marki Zreimb CN-1931 ze zbiornikiem 18 tysięcy litrów



**Zdjęcie - archiwum KP PSP Oświęcim  
GCBM 18/8 Jelcz - rok produkcji 1992**



# Informacja za 2023 rok

## Gospodarka mundurowa

Przeprowadzona analiza stanu wyposażenia strażaków tuż. Komendy za 2023 rok w środki ochrony indywidualnej pokazuje, że należy wyposażyć strażaków w umundurowanie służbowe, doposażyć w spodnie lekkie, ubrania specjalne oraz rękawice specjalne (po drugim komplecie). Trwa sukcesywna wymiana umundurowania specjalnego i służbowego na nowy wzór (zmieniony rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczącym umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej). Komenda realizuje niezbędne zakupy celem dostosowania umundurowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.



**Zdjęcia KG PSP - Nowy wzór umundurowania służbowego Państwowej Straży Pożarnej**

W 2023 roku zakupiono m.in. następujące środki ochrony indywidualnej strażaków:

- ubranie specjalne - 3 komplety,
- buty specjalne gumowe - 29 par,
- buty specjalne skórzane - 3 pary,
- ubranie służbowe - 23 komplety
- bielizna termoaktywna - 91 kompletów
- rękawice specjalne - 25 par
- rękawice do ratownictwa technicznego - 23 pary
- buty służbowe typ A - 31 par
- ubrania koszarowe - 30 kompletów

## Informacja za 2023 rok

---

Przeprowadzono także okresowe badania dielektryczne butów gumowych będących na wyposażeniu strażaków.

### Inwestycje i remonty

Wykonano wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED - zakupiono i wymieniono 20 opraw oraz halogeny zewnętrzne. Ponadto na bieżąco przeprowadzano remonty i naprawy. Przeprowadzono zmiany organizacyjne dotyczące wyznaczenia stref „brudnej”, „przejściowej” i „czystej”. Wprowadzono zarządzenie Komenda Powiatowego w Oświęcimiu dotyczące ograniczenia zużycia energii elektrycznej. Celem zwiększenia powierzchni magazynowej złożono zgłoszenie o budowie garażu i wiaty typu blaszak o powierzchni magazynowej 70 m<sup>2</sup>.

### Gospodarka sprzętem pożarniczym

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu wyposażona jest w podstawowy sprzęt:

#### Pojazdy samochodowe:

##### gaśnicze wodno-pianowe:


- GBA 2,5/16 Volvo FL 4RX3 rok produkcji 2013
- GBA – Rt 25/24 Iveco rok produkcji 2021
- GCBA 5/40 Scania P 380 4x4 rok produkcji 2008
- GCBA 9/60 Volvo FMX rok produkcji 2020

##### specjalne:

- SCH-40 Volvo FM 12 rok produkcji 2001
- SHD -42 Mercedes rok produkcji 2021
- SLRR Ford Ranger rok produkcji 2015
- SLBus Opel Zafira rok produkcji 2021
- SCRChem Renault Kerax rok produkcji 2006
- SLKw Fiat Doblo rok produkcji 2020
- SCkn Iveco Traker rok produkcji 2015
- SCRt Mercedes Bronto rok produkcji 1993
- SPGaz Iveco rok produkcji 2021
- Quad TGB rok produkcji 2021

##### operacyjne:

- SLOp Honker 2 rok produkcji 2002
- SLOp Mitshubishi Outlander rok produkcji 2013

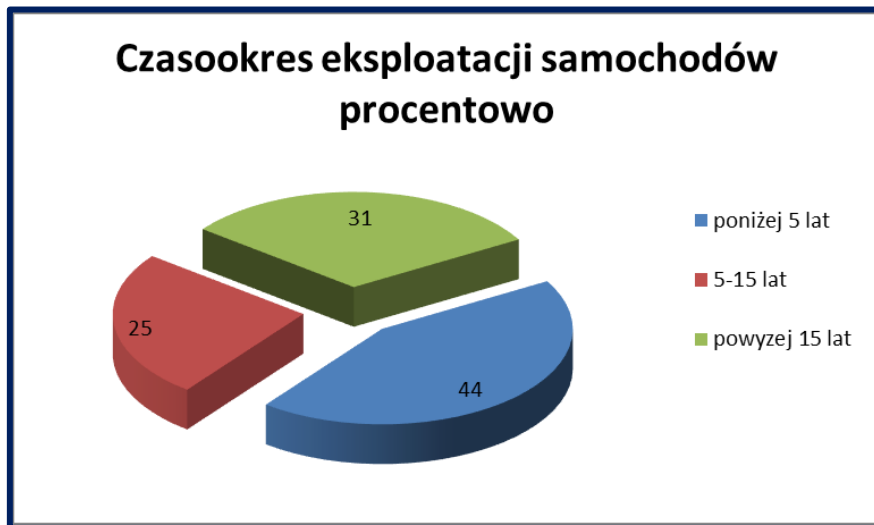

Czasookres eksploatacji pojazdów w KP w Oświęcimiu

Pojazdy przejechały w 2023 r. łącznie 73 530 km, zużywając 22 213 litrów paliwa.

#### Przyczepy specjalne:

- wężowa rok produkcji 1986,
- przyczepa z pontonem rok produkcji 1998,
- przyczepa z łodzią rok produkcji 2009,
- przyczepa z agregatem pompowym Saneco S-500 rok produkcji 2011,
- przyczepa z agregatem pompowym Wobis 11800 rok produkcji 2011,
- przyczepa dekontaminacyjna z wyposażeniem rok produkcji 2013,
- przyczepa do przewozu kontenerów rok produkcji 2018,
- przyczepa do przewozu Quada rok produkcji 2021,
- przyczepa ratownictwa chemiczno-ekologicznego Widpol rok produkcji 2021



Czasookresy eksploatacji przyczep

### **Kontenery:**

- kontener węzowy: 4000m W-110, 200m W-75, pompy pływające z wyposażeniem,
- kontener proszkowy: 3000kg proszku wraz z agregatem i działkiem proszkowym,
- kontener ze środkiem pianotwórczym: 11 tys litrów środka pianotwórczego Roteor M Premium wymiana środka w grudniu 2023 r.
- kontener transportowy - oplandeczony rok produkcji 2021 ładowność 9,5 tony przestrzeń ładunkowa 15 palet.

Pozostały sprzęt silnikowy zużył 402 litrów paliwa wykonując pracę w czasie 22 162 minut.

### **Motopompy:**

- 6 motopomp szlamowych,
- 1 motopompa gaśnicza,
- 6 motopomp pływających.

### **Narzędzia hydrauliczne i pneumatyczne:**

- 4 zestawy o napędzie spalinowym firmy Lukas
- 1 zestaw o napędzie spalinowym Veber
- 1 zestaw poduszek pneumatycznych firmy Vetter /4 poduszek/

### **Pozostały sprzęt:**

- 13 pilarek do drewna,
- 5 pił do betonu i stali,
- 14 agregatów prądotwórczych przewoźnych,
- 2 sprężarki do napełniania butli powietrznych 300 bar.

### **Sprzęt ochronny:**

- aparaty powietrzne nadciśnieniowe – 61 szt.,
- maski do aparatów powietrznych – 76 szt.,
- ubrania gazoszczelne – 8 szt.

### **Przeglądy sprzętu:**

- wykonano przegląd sprzętu hydraulicznego,
- wykonano przegląd ubrań gazoszczelnych i mierników gazowych,
- wykonano przegląd agregatów prądotwórczych,
- wykonano przegląd aparatów powietrznych i masek dla JRG i OSP z powiatu,
- wykonano przegląd sprzętu ratownictwa wysokościowego,

## Informacja za 2023 rok

---

Na bieżąco podlegają dozorowi przez Urząd Dozoru Technicznego i Transportowy Dozór Techniczny: podesty ruchome, HDS, kocioł kondensacyjny c.o. i zbiorniki ciśnieniowe eksploatowane w tut. Komendzie.

Przeprowadzony został kompleksowy roczny przegląd sprawności, utrzymania sprzętu i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego obejmujący także test z zakresu wiedzy kierowców i operatorów. W ramach przeprowadzonych Inspekcji Gotowości Operacyjnej w jednostkach OSP dokonano przeglądu sprzętu mechanicznego, w tym pojazdów. Stwierdzone uwagi każdorazowo zostały zamieszczone w protokole pokontrolnym.

W 2023 roku w ramach modułu GFFFV Kraków dwa pojazdy z KP PSP Oświęcim uczestniczyły w międzynarodowej akcji gaśniczej w Grecji:

- GCBA 9/60 Volvo - 3 osoby
- SCKn Iveco - 2 osoby

Sprzęt który brał udział w działaniach wrócił do bazy sprawny, wykonano zalecane badania i przeglądy po misji.

Łączna ilość przejechanych kilometrów 8800 km.

### **Plany na 2024 rok:**

Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego,

Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej,

Kontynuacja realizacji zadań w zakresie wyposażenia w normatywny sprzęt, wyposażenia osobistego strażaków oraz poprawy warunków funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP.

Dążenie do uzupełnienia wyposażenia w samochody pożarnicze, sprzęt ratowniczy, środki gaśnicze i neutralizatory, zgodnie z normatywem określonym w odrębnych w przepisach i decyzjach.

Doposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej, zgodnie z przepisami branżowymi i BHP - wymiana umundurowania specjalnego, służbowego i wyjściowego zgodnie z nowym normatywem.

Doposażenie KP PSP w sprzęt łączności radiowej zgodnie z wymaganiami instrukcji w sprawie organizacji łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej.

Planowanie doposażenia komendy powiatowej PSP w nowy sprzęt lub wymiana wyeksploatowanych pojazdów według potrzeb.

Planowanie rozbudowy infrastruktury Komendy w związku z potrzebą zapewnienia dodatkowej powierzchni magazynowej/garażowej wynikającej z ilości posiadanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego i technicznego.

### VII Analiza wykonania budżetu za 2023 rok

Działalność Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu finansowana jest na zasadzie dotacji celowej z budżetu państwa. Decyzją Wojewody Małopolskiego zatwierdzono plan dotacji celowej na rok 2023 (zgodny z ustawą budżetową) **w cz. 85/12 dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP** w kwocie **10 994 525,00 zł**.

W kwocie tej zawarto środki w wysokości 547 694,00 zł na częściowe pokrycie przedsięwzięcia - Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”.

W ciągu roku plan ten został zwiększony m. in. na realizację poniższych zadań:

- na bieżące utrzymanie jednostki - **123 250,00 zł**
- na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o ochotniczych strażach pożarnych - **62 460,00 zł**
- na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego - **139 500,00 zł**
- na sfinansowanie wypłaty świadczeń za długoletnią służbę oraz
- na zapewnienie minimalnego progu wysokości dodatku funkcyjnego - **254 042,00 zł**
- na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia pracowników cywilnych w związku z wprowadzeniem dwukrotnie w 2023 roku minimalnej stawki wynagrodzenia oraz zmianą podstawy naliczenia odpisu na ZFŚS - **898,01 zł**
- na dalszą realizację wspomnianego programu modernizacji z przeznaczeniem na zakup butów do umundurowania służbowego według nowego wzoru - **17 100,00 zł**
- w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na wypłatę jednorazowo specjalnych dodatków motywacyjnych - **108 417,00 zł**
- na wypłatę ekwiwalentów, rekompensat za przedłużony czas służby, odpraw emerytalnych - **298 712,08 zł**

Łącznie plan po zmianach w rozdz. **75411** na koniec roku wyniósł **11 998 904,09 zł**

Dodatkowo budżet KP PSP w Oświęcimiu zwiększony został o środki z budżetu Powiatu Oświęcimskiego (zadania własne powiatu):

**w dz.754 rozdz. 75421** na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu - **33 500,00 zł**

**w dz.754 rozdz. 75411** na pokrycie kosztów zakupu sorbentu - **6 000,00 zł**

Łączny budżet KP PSP w Oświęcimiu na 2023 r wyniósł - **12 038 404,09 zł**


## Informacja za 2023 rok

### Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2023 r. w KP PSP Oświęcim

Wyszczególnienie Cz. 85/12; Dz. 754	Plan po zmianach na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
<b>Rozdział 754 11 (Z) – KP PSP; zadania zlecone powiatowi:</b>	<b>11 998 904,09</b>	<b>11 998 646,77</b>
Płace funkcjonariuszy	8 377 357,00	8 377 356,61
Świadczenie funkcjonariuszy	2 155 422,89	2 155 174,24
Płace pracowników cywilnych z pochodnymi	234 563,01	234 560,06
Pozostałe wydatki bieżące	1 231 561,19	1 231 555,86
<b>Rozdział 754 11 (W) – KP PSP; środki własne powiatu</b>		
Pozostałe wydatki bieżące	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Rozdział 754 21 (W) – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego</b>		
Pozostałe wydatki bieżące	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>
<b>Ogółem:</b>	<b>12 038 404,09</b>	<b>12 038 146,77</b>

Budżet 2023 r. KP PSP Oświęcim

# Informacja za 2023 rok

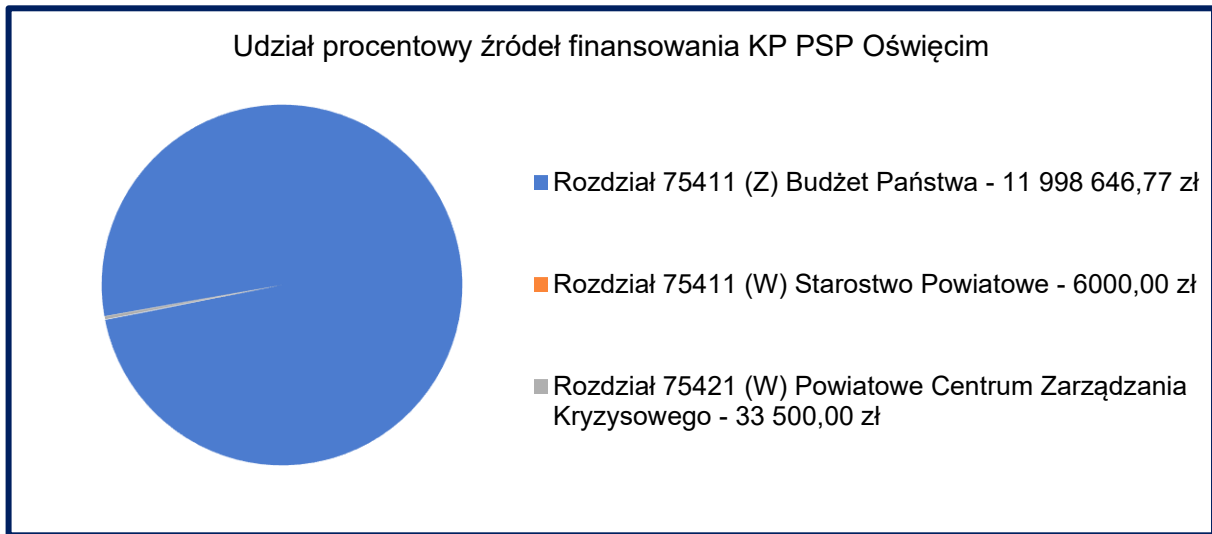

**Udział procentowy źródeł finansowania KP PSP w Oświęcimiu**

Struktura wydatków budżetowych według głównych grup wydatków realizowanych z budżetu państwa w rozdz. 754 11 przez KP PSP w Oświęcimiu w 2023 r. przedstawia się następująco:





## Informacja za 2023 rok

---

Komenda Powiatowa PSP w Oświęcimiu zrealizowała w 2023 r. **dochody budżetowe w kwocie** **8 565,90 zł**

z tytułu:

częściowego zwrotu kosztów użytkowania monitoringu pożarowego

przez 4 firmy w kwocie **5 472,00 zł**

zwrot kosztów poniesionych w związku z przejazdami samochodów

pożarniczych do serwisów w kwocie **2 943,90 zł**

**sprzedaż złomu** **150,00 zł**

w tym:


**dochody Skarbu Państwa** **8 137,60 zł**

**dochody budżetu Powiatu** **428,30 zł**

## VIII Sprawy kadrowe i polityka kadrowa w KP PSP w Oświęcimiu


Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej – przy naliczaniu etatów dla komend wojewódzkich i powiatowych dąży się do osiągnięcia na obszarze województwa 1 etatu strażaka na 1000 stałych mieszkańców w województwie.

W powiecie oświęcimskim na 148 899 mieszkańców (dane GUS z czerwca 2023 r.) przydzielonych zostało 99 etatów funkcjonariuszy, co daje wskaźnik 0,664.

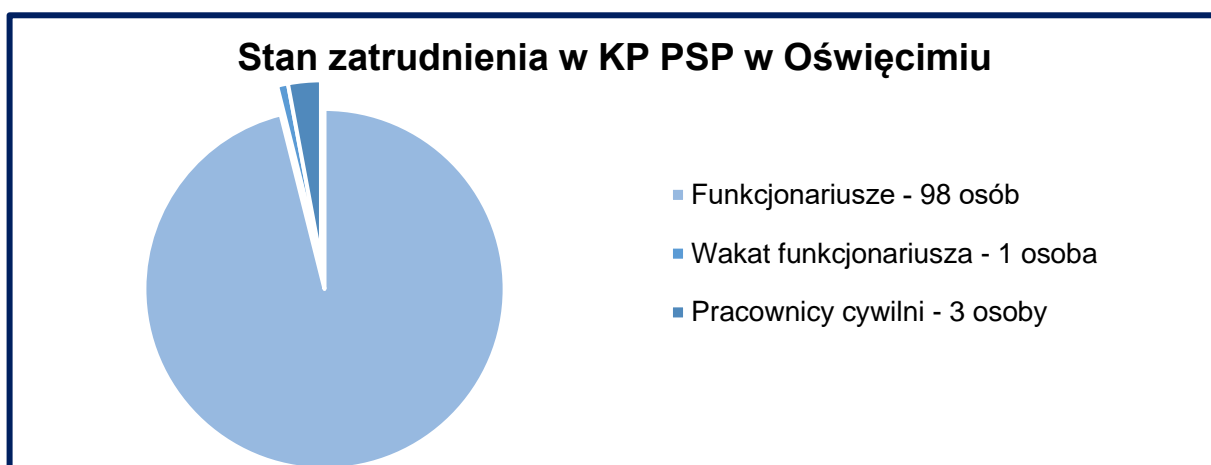


W Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu służba odbywa się w dwóch systemach:


- systemie codziennym, w którym funkcjonariusze administracyjni pracują 5 dni w tygodniu po 8 godzin
- systemie zmianowym, w którym funkcjonariusze pracują 24 godziny, po których następuje 48 godzin wolnych od służby.

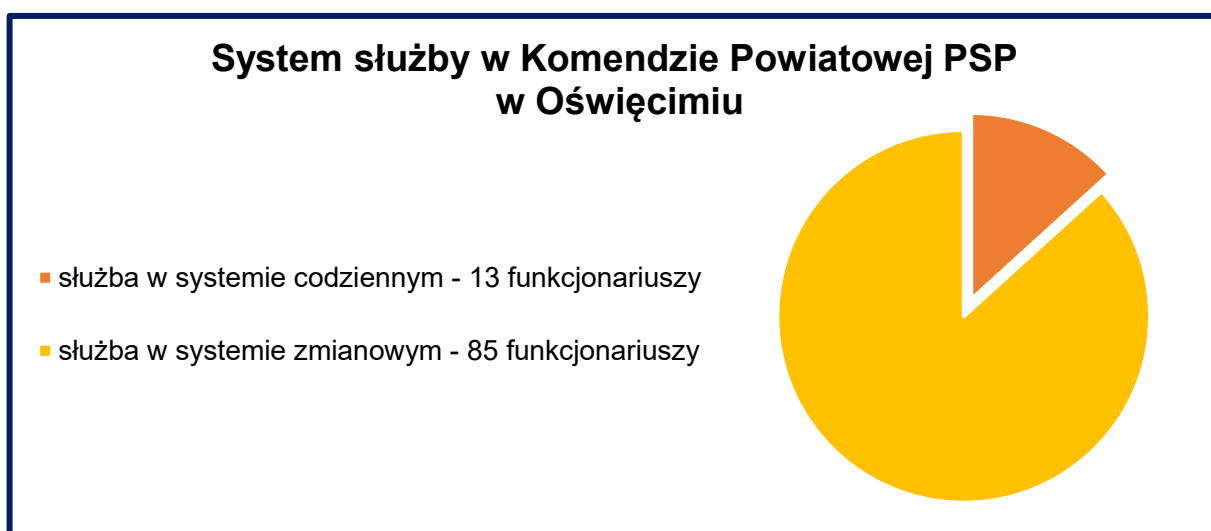

W systemie pracy codziennym funkcjonariusze służą w następujących komórkach organizacyjnych Komendy:

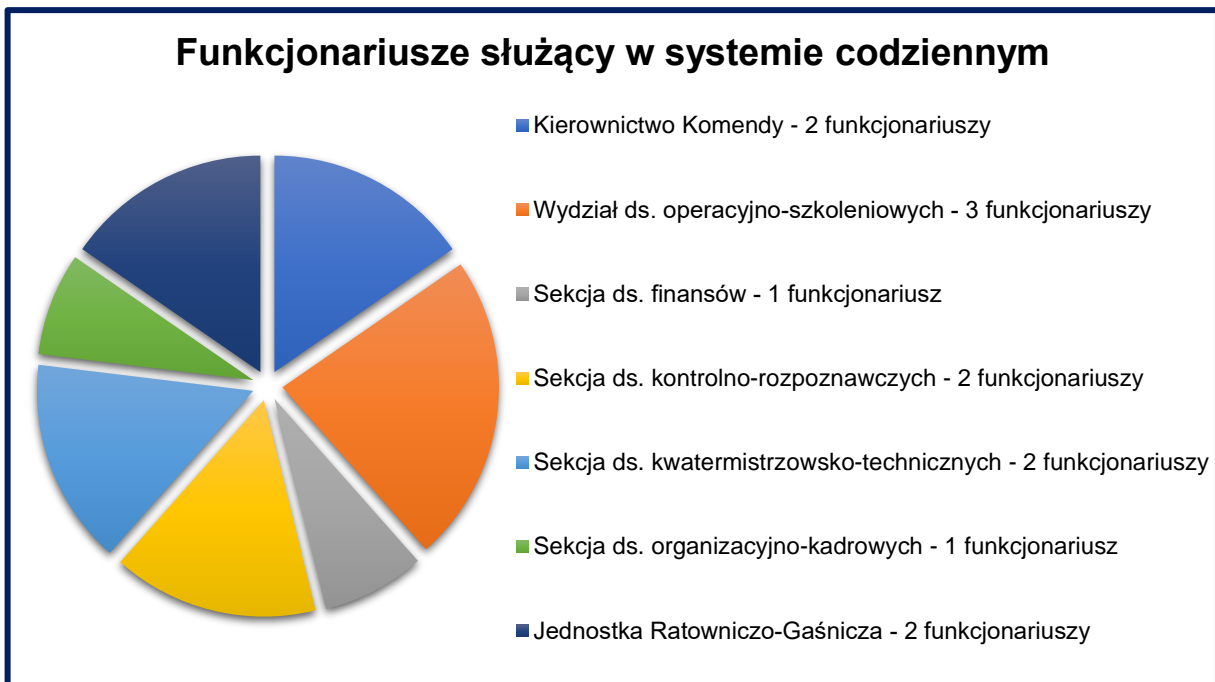


Pracę funkcjonariuszy wspomagają pracownicy cywilni zatrudnieni w poszczególnych sekcjach:

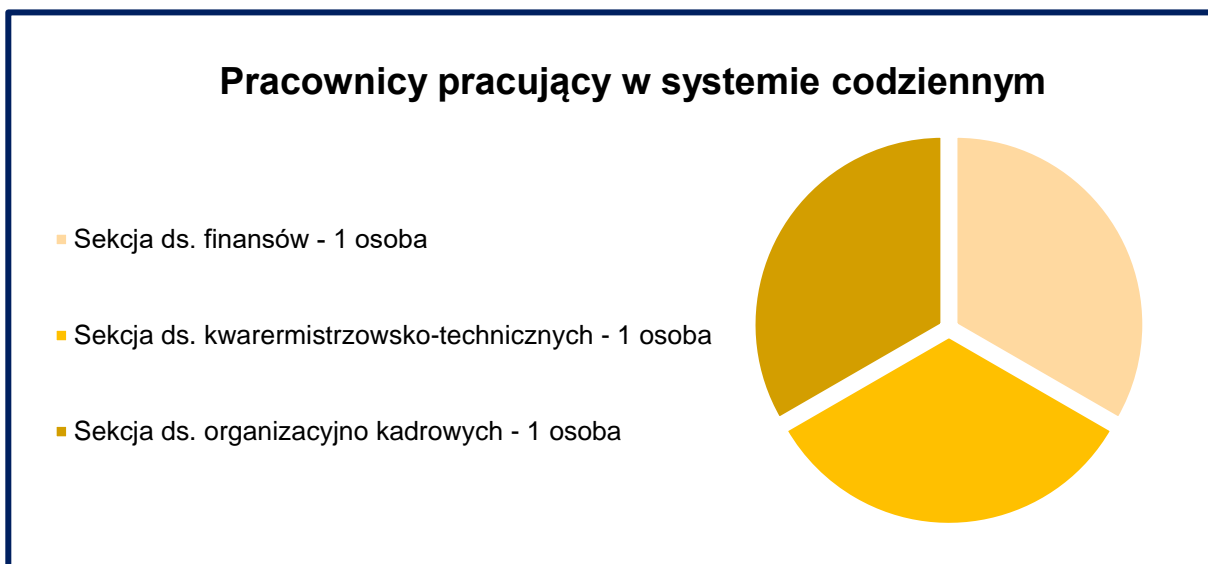

Funkcjonariusze w systemie pracy zmianowym pełnią służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP oraz w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, która dzieli się na 3 zmiany służbowe.


### Funkcjonariusze służący w systemie zmianowym

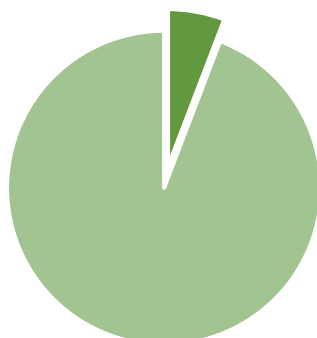

- Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego - 5 funkcjonariuszy
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza - 81 funkcjonariuszy

### Podział funkcjonariuszy na zmiany służbowe

- Zmiana I - 27 funkcjonariuszy
- Zmiana II - 27 funkcjonariuszy
- Zmiana III - 27 funkcjonariuszy



Na przestrzeni lat przepisy dotyczące wykształcenia oraz posiadanych kwalifikacji, które uprawniały do dołączenia do poszczególnych korpusów służby zmieniały się. Upraszczając, przedstawiamy ścieżkę awansów aktualnie obowiązującą w strukturach korpusów w Państwowej Straży Pożarnej, która dzieli się na: **korpus oficerów**, do którego należą funkcjonariusze, którzy ukończyli studia wyższe z zakresu pożarnictwa w Akademii Pożarniczej w Warszawie (dawniej: Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), ukończyli przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK) lub wcześniejsze przepisy prawa na podstawie wykształcenia wyższego ogólnego oraz zajmowanego stanowiska dały możliwość awansu do korpusu oficerów, **korpus aspirantów**, do których należą funkcjonariusze, którzy ukończyli Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie lub Centralną Szkołę PSP w Częstochowie w dwuletnim systemie dziennym lub trybem zaocznym dla strażaków w służbie stałej, **korpus podoficerów** i **korpus szeregowych**, do których należą funkcjonariusze, którzy ukończyli szkolenie podstawowe w zawodzie strażak.

### Struktura zatrudnienia funkcjonariuszy według korpusów

- Oficerowie - 21 funkcjonariuszy
- Aspiranci - 26 funkcjonariuszy
- Podoficerowie - 47 funkcjonariuszy
- Szeregowi - 4 funkcjonariuszy



Ze względu na konieczność podnoszenia kwalifikacji funkcjonariusze zobligowani są do ciągłego kształcenia zarówno poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, jak i podnoszenia poziomu wykształcenia ogólnego. Aktualnie jego poziom kształtuje się następująco:

### Poziom wykształcenia funkcjonariuszy

- Wyższe magisterskie - 41 funkcjonariuszy
- Wyższe licencjackie - 7 funkcjonariuszy
- Policealne - 20 funkcjonariuszy
- Średnie - 30 funkcjonariuszy



Obecnie swoje kwalifikacje zawodowe w systemie zaocznym podnoszą dwaj funkcjonariusze w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, dwóch strażaków podnosi swoje kwalifikacje na studiach inżynierskich w Akademii Pożarniczej w Warszawie - również zaocznie oraz jeden funkcjonariusz uczy się na studia podyplomowe z zakresu zapobiegania pożarom i awariom w Akademii Pożarniczej.

## Informacja za 2023 rok

### IX Analiza stanu BHP w Komendzie Powiatowej PSP w Oświęcimiu za 2023 rok

#### Wypadkowość

Lp.	Jednostka organizacyjna PSP	Liczba wypadków strażaków w PSP			Liczba poszkodowanych strażaków PSP w wypadkach						Liczba dni niezdolności strażaków do służby	Stan etatowy strażaków PSP (w tym w służbie kandydackiej) stan na 31 grudnia
		ogółem	w tym		ogółem	w tym		w tym				
			indywidualnych	zbiorowych		Indywidualnych	zbiorowych	śmiertelnych	ciężkich	lekkich		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
<b>1.</b>	<b>KP PSP Oświęcim</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>59</b>	<b>99</b>

#### Zestawienie wypadkowości wśród funkcjonariuszy PSP

Liczba wypadków w PSP w stosunku do roku poprzedniego wzrosła (3 wypadki w roku 2023 przy 2 wypadkach w 2022 r.). Podczas działań ratowniczo-gaśniczych odnotowano jeden wypadek funkcjonariuszy PSP. Zaistniały wypadek, ze względu na charakter odniesionych obrażeń, został zakwalifikowany jako zbiorowy lekki. Liczba dni niezdolności do służby spowodowana wypadkami wyniosła 59 dni.

Wśród strażaków-ochotników na terenie całego powiatu w 2023 r. odnotowano trzy wypadki lekkie: podczas udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych - 2 i podczas ćwiczeń - 1.

Działania zapobiegawcze podejmowane przez służbę BHP oraz właściwe komórki organizacyjne polegały przede wszystkim na prowadzeniu szkoleń oraz zwiększeniu nadzoru. Wszystkie wypadki odnotowane w tut. Komendzie zostały szczegółowo omówione w czasie szkoleń okresowych. Odnotowane zdarzenia wypadkowe miały charakter losowy, czego nie sposób ustrzec się w toku normalnej służby.

### Profilaktyczna ochrona zdrowia

W 2023 r. łącznie na badania wstępne/okresowe/kontrolne skierowano 99 osób. Wszyscy skierowani przystąpili do badań. Dodatkowo, funkcjonariusze, którzy brali udział w ramach międzynarodowej pomocy „Akcja Grecja 2023” zostali skierowani na badania kontrolne.

### Poprawa Warunków BHP – zadania zrealizowane w 2023 r.:

W 2023 roku nadzorowano zmiany zawarte w Regulaminie Pracy i Służby Komendy Powiatowej PSP w Oświęcimiu wprowadzające instrukcję dotyczącą postępowania na wypadek powstania zagrożenia narażenia strażaków na ekspozycję szkodliwych produktów pożarowych oraz właściwego korzystania ze „strefy brudnej” i „strefy czystej” w Komendzie. Wprowadzenie instrukcji zostało poprzedzone zmianami organizacyjnymi, polegającymi na adaptacji jednego z pomieszczeń na pralnię ubrań specjalnych oraz oznakowania graficznego w obiekcie.

W ramach dostępnych środków finansowych KP PSP w Oświęcimiu na bieżąco doposaża się w sprzęt mający wymierny wpływ na poprawę warunków BHP w służbie. Ilość podjętych przedsięwzięć, pozyskanego sprzętu oraz wymiana pojazdów wskazuje na odpowiednią realizację zadań i celów w dziedzinie BHP. Strażacy, w większości, posiadają dwa ubrania specjalne, w tym jedno 3-częściowe. Wyposażenie w środki ochrony indywidualnej klaruje się na wysokim poziomie. Funkcjonariusze posiadają m.in. ubrania termoaktywne, rękawice specjalne i techniczne, po dwie kominiarki niepalne. Ilość sprzętu oświetleniowego, sprzętu łączności uznaje się za wystarczający, aby w sposób prawidłowy realizować działania ratowniczo-gaśnicze.

### X Potrzeby i wnioski

#### W zakresie poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej

- rozpatrywanie operatów przeciwpożarowych dla obiektów gospodarowania odpadami i prowadzenie w tych obiektach czynności kontrolno-rozpoznawczych na wniosek właściwych organów,
- prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w celu wyeliminowania nieprawidłowości rzutujących na stan ochrony przeciwpożarowej poszczególnych obiektów z terenu powiatu,

## Informacja za 2023 rok

---

- prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych w obiektach objętych obowiązkiem wyposażenia w monitoring pożarowy oraz w obiektach zgłaszanych do podłączenia do monitoringu,
- prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, odbiorowych według zgłoszeń,
- prowadzenie rozpoznawania zagrożeń i ewidencji obiektów zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
- opracowywanie analiz i wniosków zmierzających do poprawy ochrony przeciwpożarowej na obszarze powiatu oraz poszczególnych miast i gmin, w szczególności poprzez aktualizację analizy zagrożeń oraz katalogu zagrożeń powiatu,
- kontynuacja działań propagandowych i edukacyjnych, głównie w ramach akcji „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, „Stop wypalaniu traw”, itp. w ramach popularyzacji bezpiecznego zachowania i konkursów o zasięgu krajowym i lokalnym.

### W zakresie poprawy stanu zabezpieczenia operacyjnego

Głównym kierunkiem działań na 2023 r. jest dalsze prowadzenie procesu szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych wyznaczonych do bezpośredniego uczestnictwa w działaniach ratowniczych poprzez:

- wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek, bieżące uzupełnianie powstających braków,
- doposażenie jednostek ochrony przeciwpożarowej w brakujące elementy uzbrojenia osobistego strażaka, sprzęt ratowniczy wymagany normatywem,
- doposażenie wszystkich jednostek ochrony przeciwpożarowej w brakujący system selektywnego alarmowania (braki w 2 na 36 jednostek),
- usprawnienie procesu dysponowania do działań, zarządzania zasobami ratowniczymi w stanowisku kierowania poprzez dalsze wdrażanie systemów wsparcia informatycznego oprogramowania,
- organizacja ćwiczeń mających na celu sprawdzenie możliwości prowadzenia działań przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- prowadzenie inspekcji gotowości operacyjnej w jednostkach, oceniając w szczególności poziom wiedzy ratowników w zakresie operowania sprzętem i organizowania działań ratowniczych,
- rozwój sieci krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez włączenie kolejnych jednostek OSP zgodnie z obowiązującą metodyką i zatwierdzonym planem w KG PSP,
- rozbudowa bazy dydaktycznej i szkoleniowej,
- rozbudowa infrastruktury systemu łączności.